




記 事		業務名称 サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託	工事名称 サンコスモ古賀空調設備改修工事	設計年月 令和6年
		株式会社 緑企画設計 福岡支店 一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11755号 一級建築士(大臣) 第262654号 横 知克	図面名称 1階既設ダクト撤去図(2)	図面番号 M-60
			縮尺 1:100	

X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18

104,000

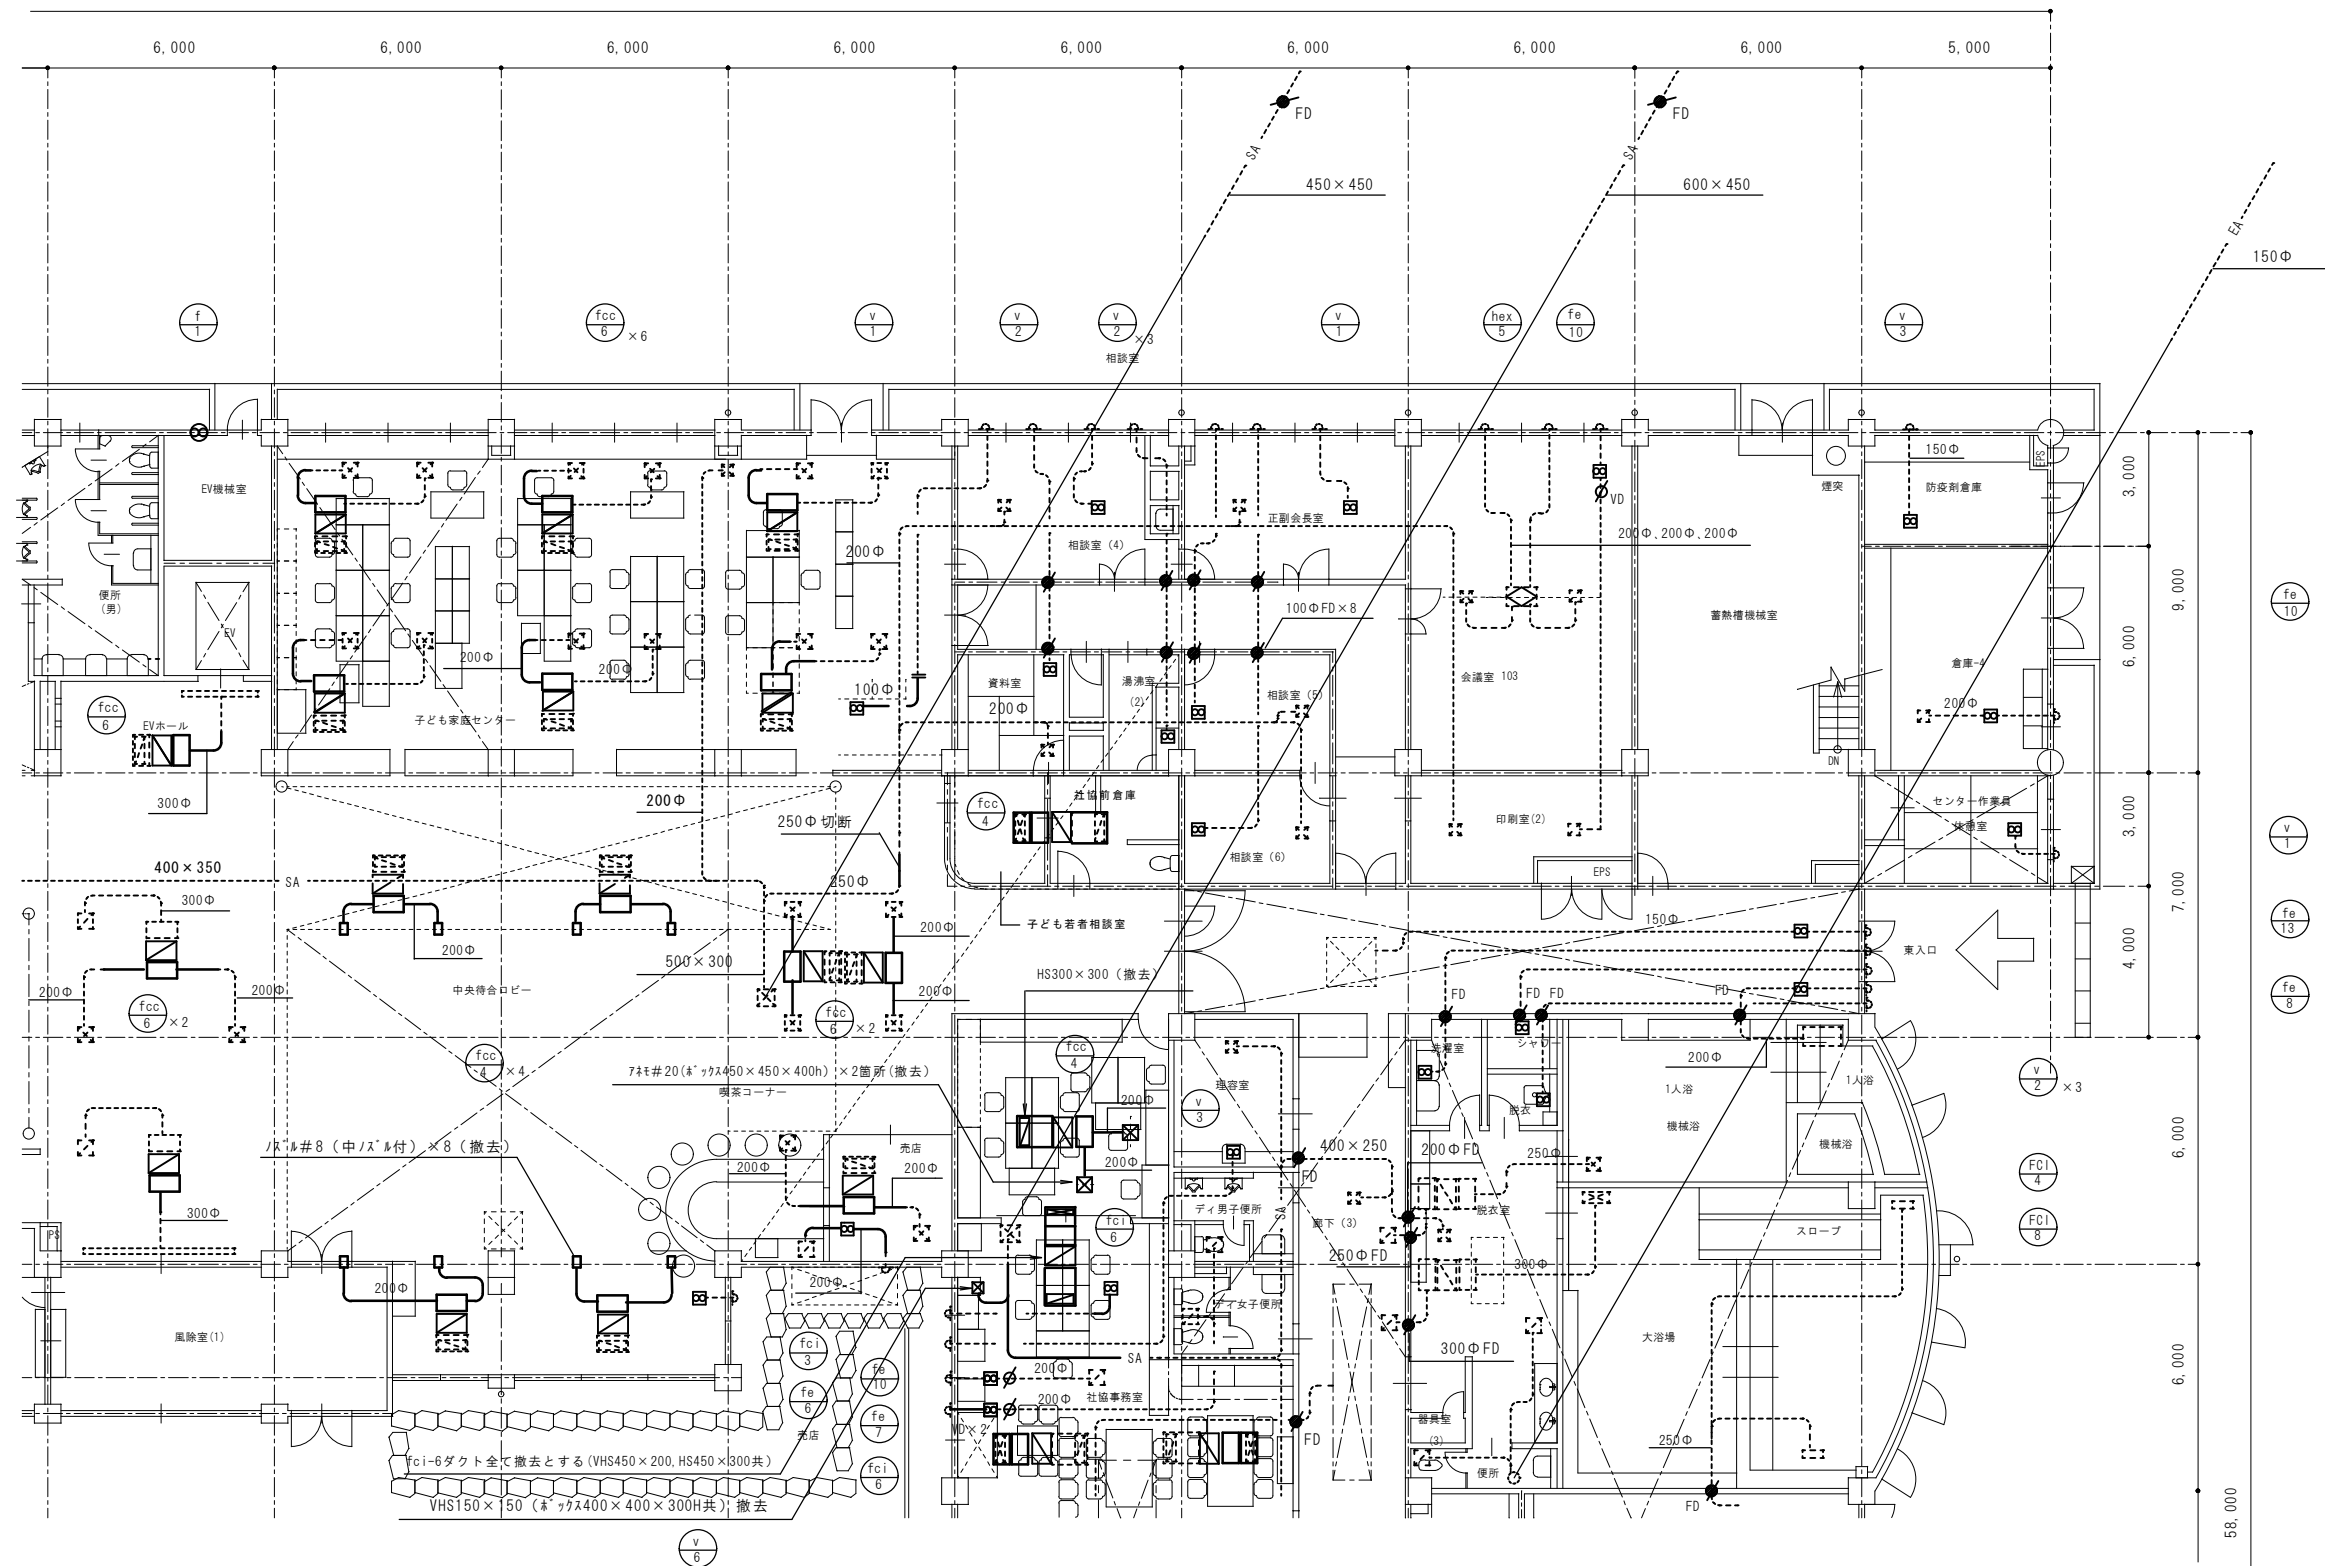

記 事		業務名称			工事名称		設計年月
		サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託			サンコスモ古賀空調設備改修工事		令和6年
		<div><div>株式会社 線企画設計</div><div>福岡支店</div><div>一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11755号 一級建築士(大臣) 第262654号 橋 知克</div></div>			印 ・ ・	図面名称 1階既設ダクト撤去図(3)	縮尺 1:100

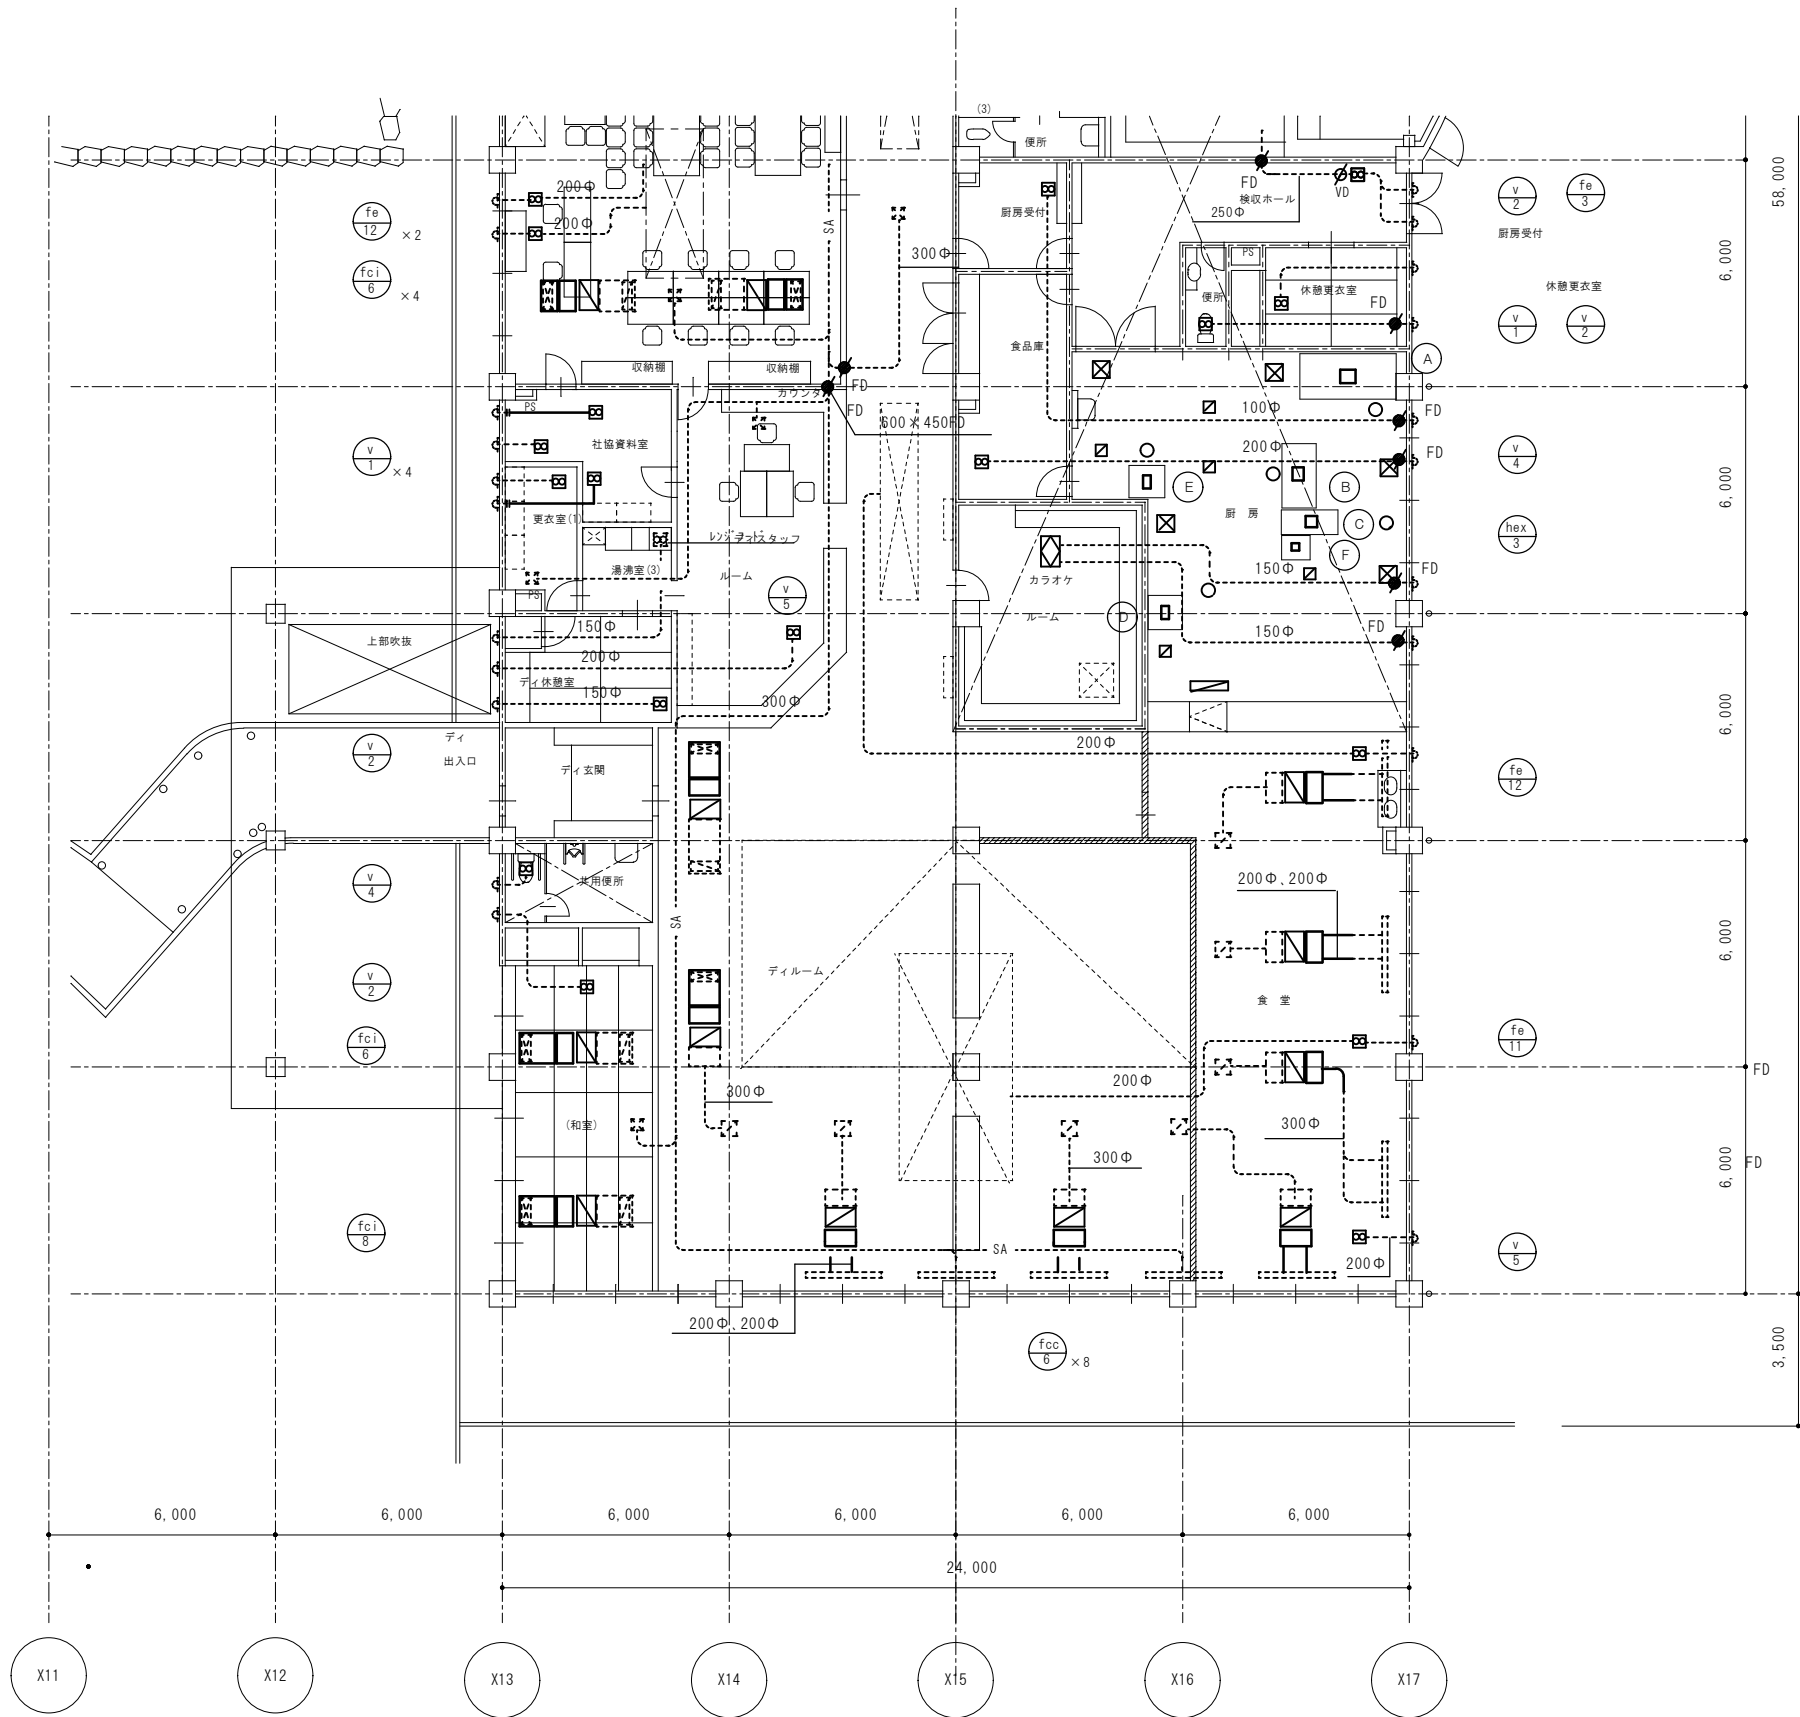

厨房フードリスト

番号	フード寸法	風量	グリースフィルター	ファイヤーガード
A	2550×1200×930H	3400m ³ /h	両面1連式	400×350
B	1700×9000×930H	2900m ³ /h	両面1連式	350×300
C	1500×650×930H	2900m ³ /h		300×300
D	900×900×930H	1100m ³ /h		350×200
E	950×850×930H	1100m ³ /h		350×200
F	750×650×930H	550m ³ /h		200×200


注) 既設フードは、再使用とする。

注) グリースフィルター及び、ファイヤーガードは、撤去とする。(更新)

厨房内制気口リスト


記号	フード寸法	個数
○	パンカー #12	5
☒	V H S 450×450	5
☑	H S 300×300	6
▨	H S 1000×250	1

注) 建築天井材改修に伴い撤去・再取付けとする。

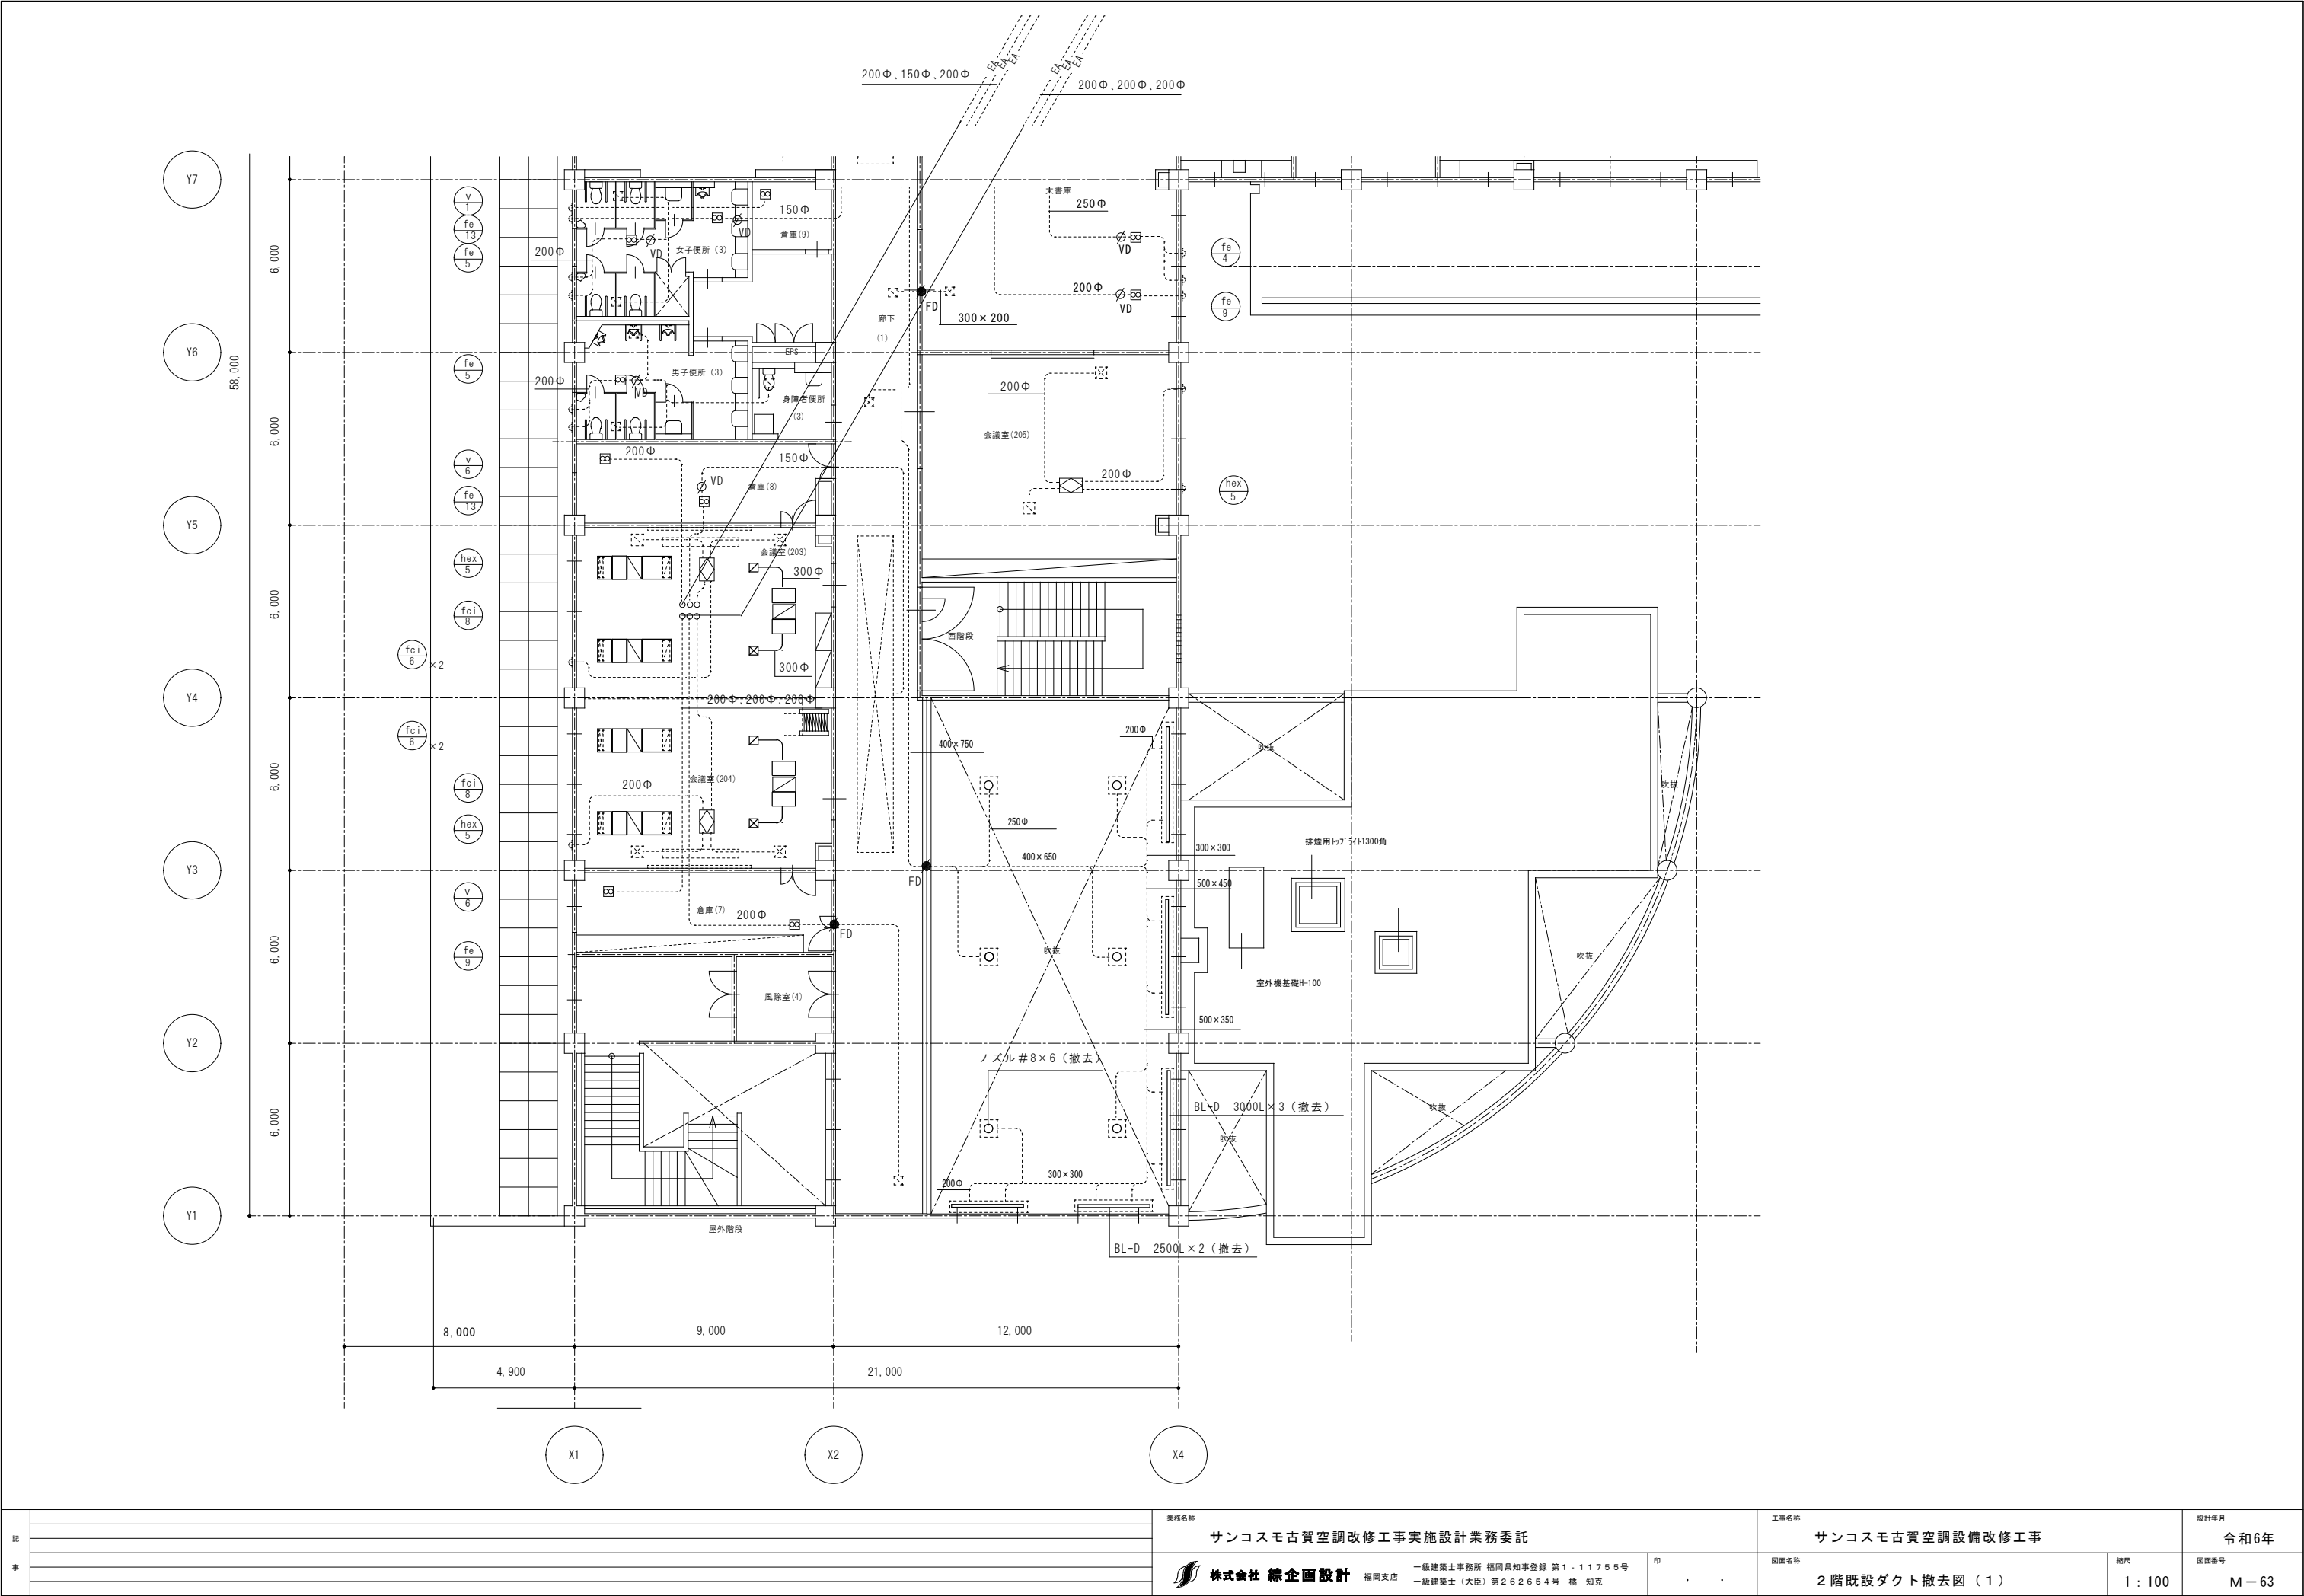


記 事					業務名称		工事名称		設計年月	
					サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託		サンコスモ古賀空調設備改修工事		令和6年	
					 株式会社 総企画設計 福岡支店	一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1 - 11755号 一級建築士 (大臣) 第262654号 橋 知克	印	図面名称	縮尺	図面番号
								2 階既設ダクト撤去図 (1)	1 : 100	M - 63



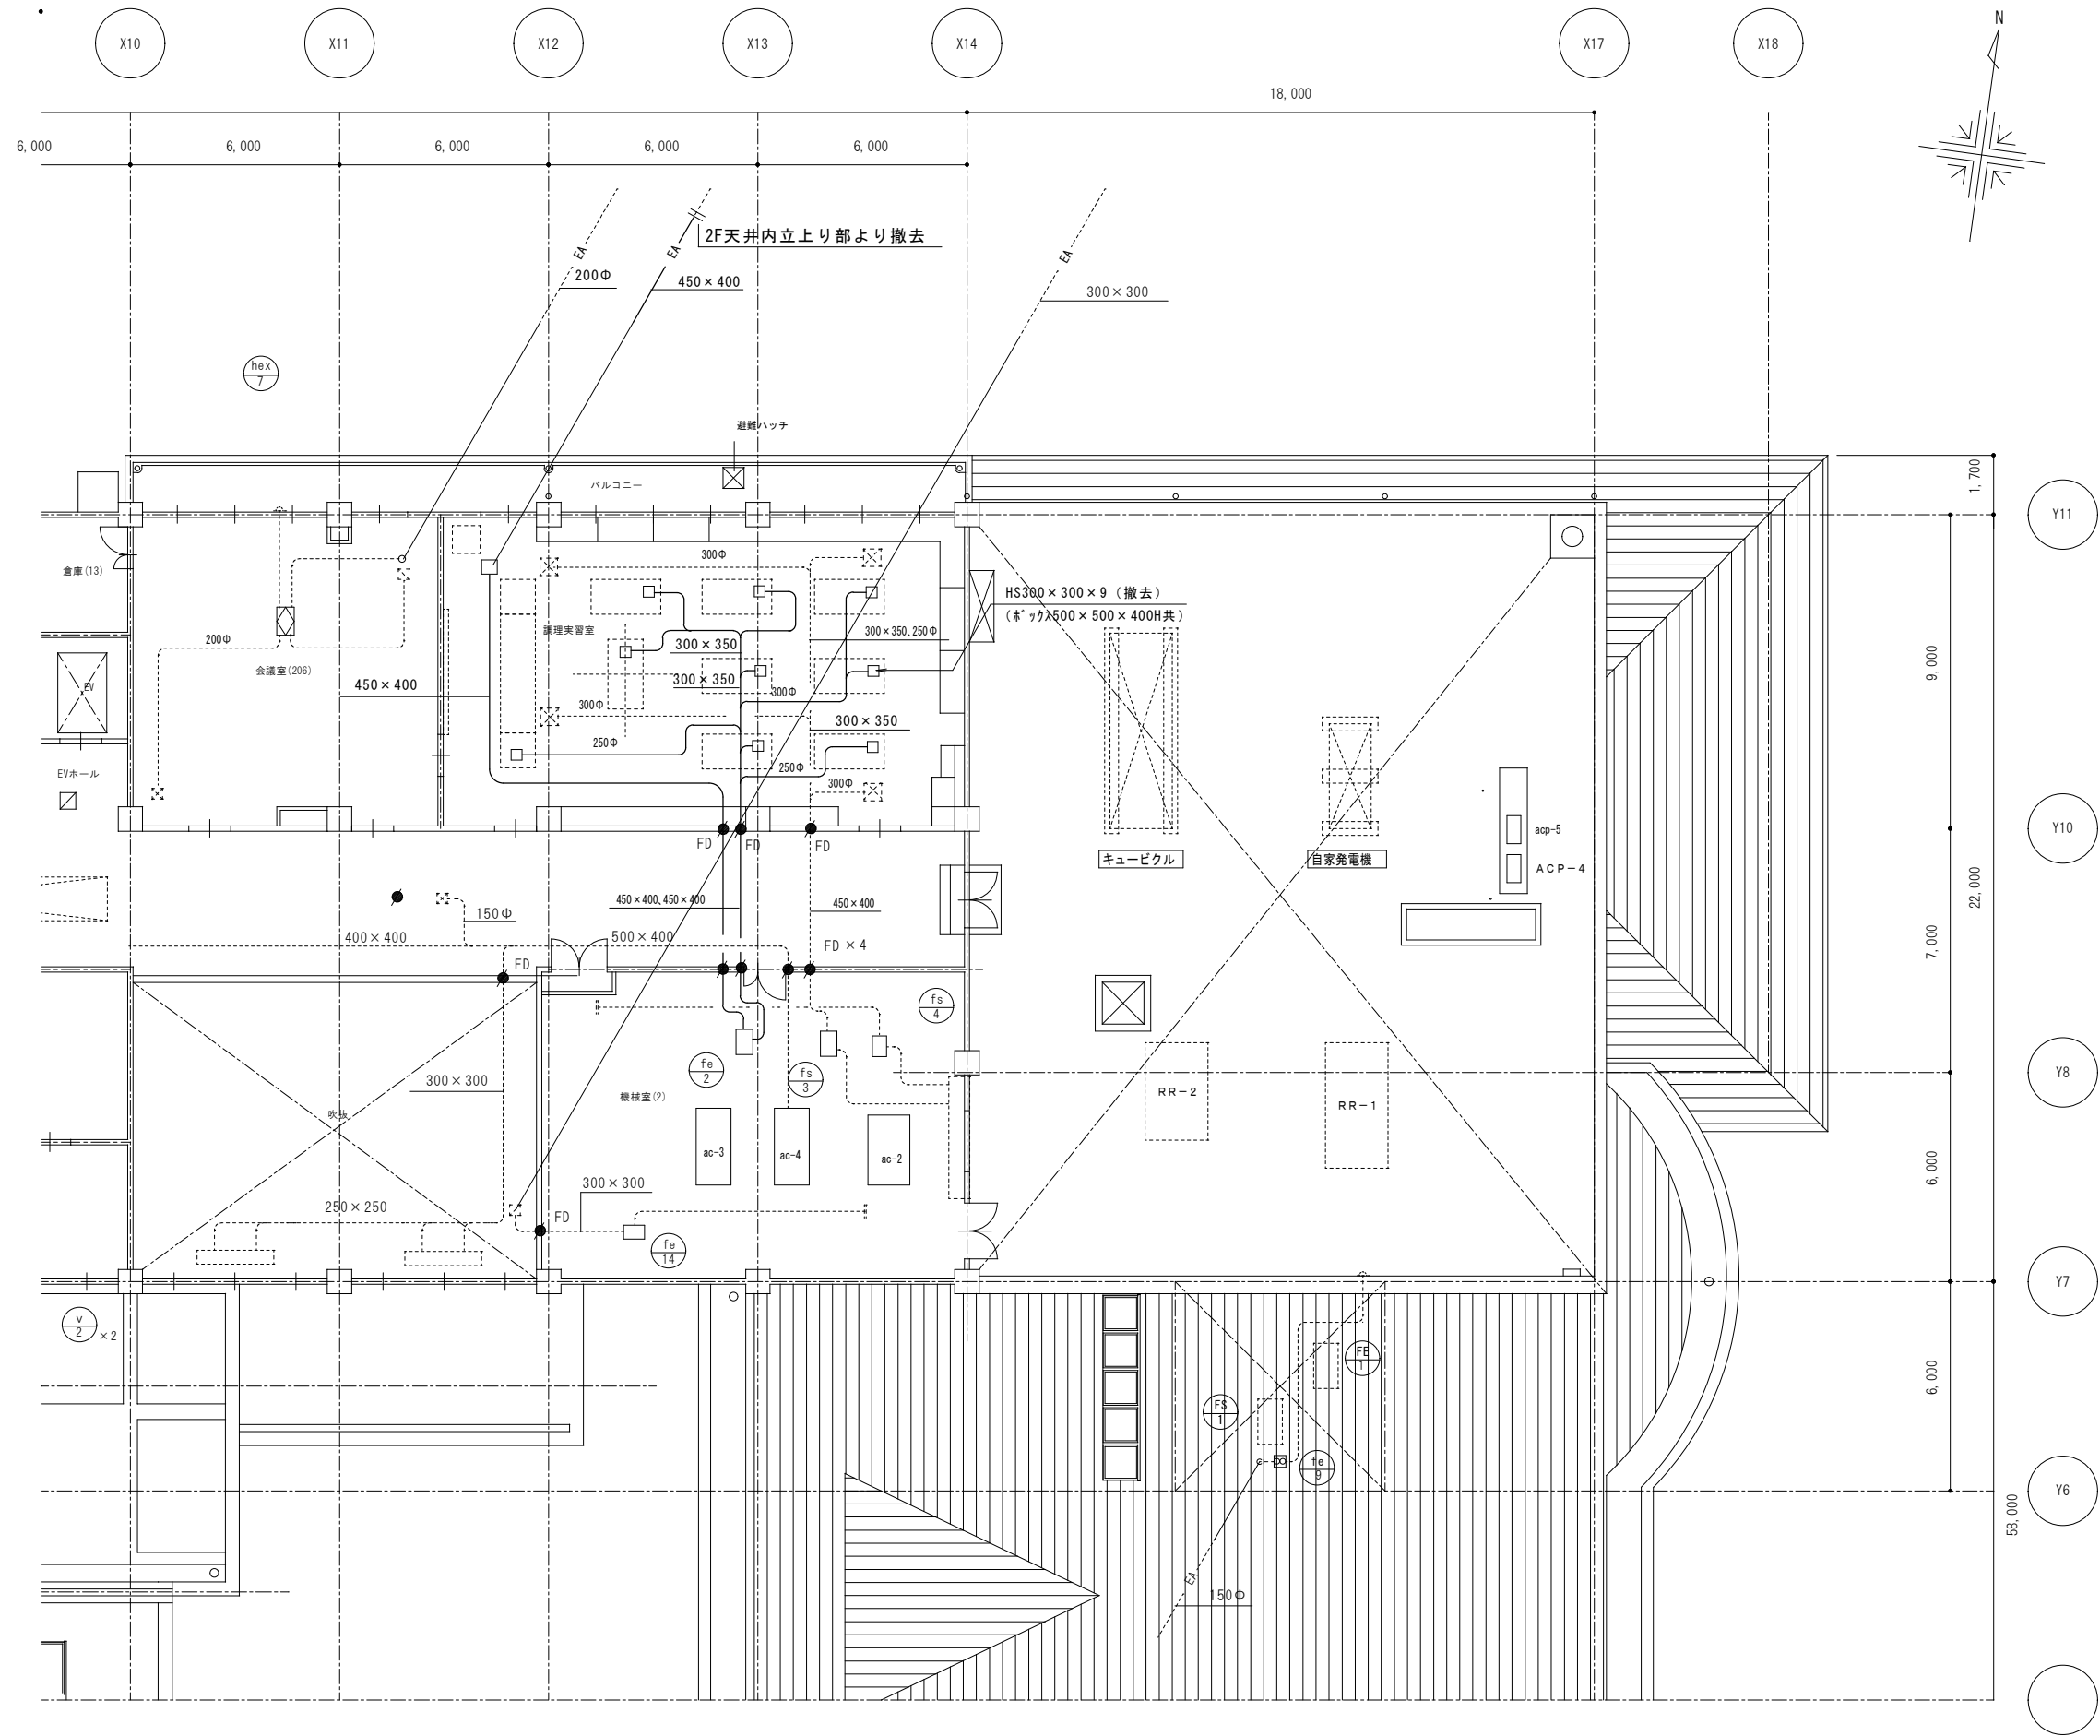

記 事		業務名称 サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託	工事名称 サンコスモ古賀空調設備改修工事	設計年月 令和6年
		図面名称 2階既設ダクト撤去図（3）	縮尺 1：100	図面番号 M-65

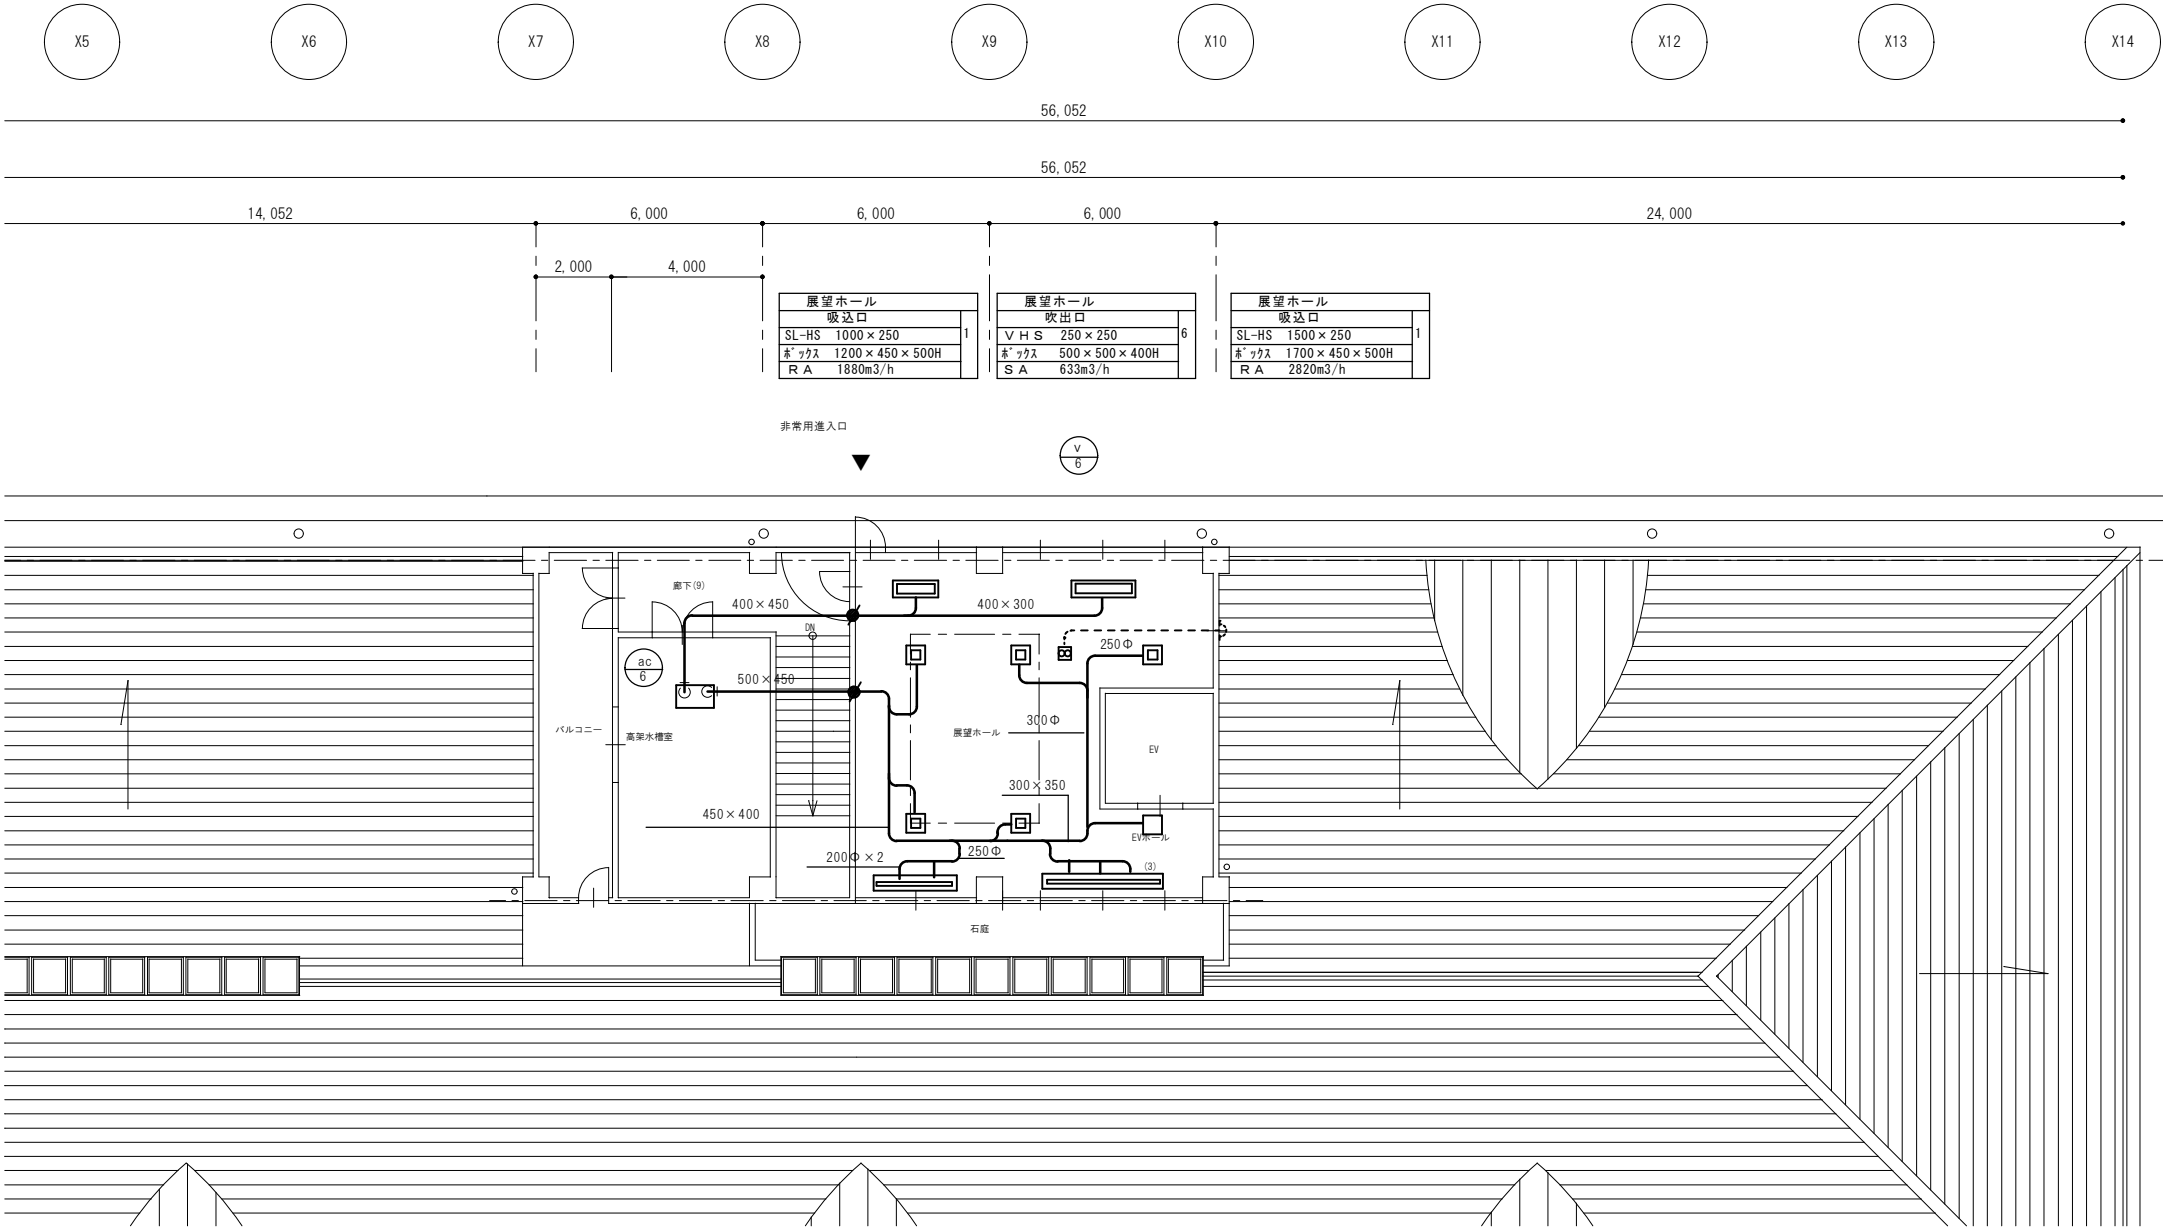

展望ホール	
吹出口	
SL-HS	1000×250
※ 7777	1200×450×500H
RA	1880m3/h

展望ホール	
吹出口	
VHS	250×250
※ 7777	500×500×400H
SA	633m3/h

展望ホール	
吹出口	
SL-HS	1500×250
※ 7777	1700×450×500H
RA	2820m3/h

非常用出入口




展望ホール	
吹出口	
BL-D	2000L
※ 7777	2200×400×400H
SA	600m3/h

展望ホール	
吹出口	
BL-D	3000L
※ 7777	3200×400×400H
SA	900m3/h




- <撤去内容>
1. 自動制御機器の撤去を行う。
 2. 配管・配線は既設流用の為、残置とする。

記 事	業務名称				工事名称		設計年月	
	サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託				サンコスモ古賀空調設備改修工事		令和6年	
	株式会社 緑企画設計 福岡支店				図面名称		図面番号	
	一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11755号 一級建築士(大臣) 第262654号 橋 知克				自動制御設備 地階平面図, ピット図 (撤去)		M-67	

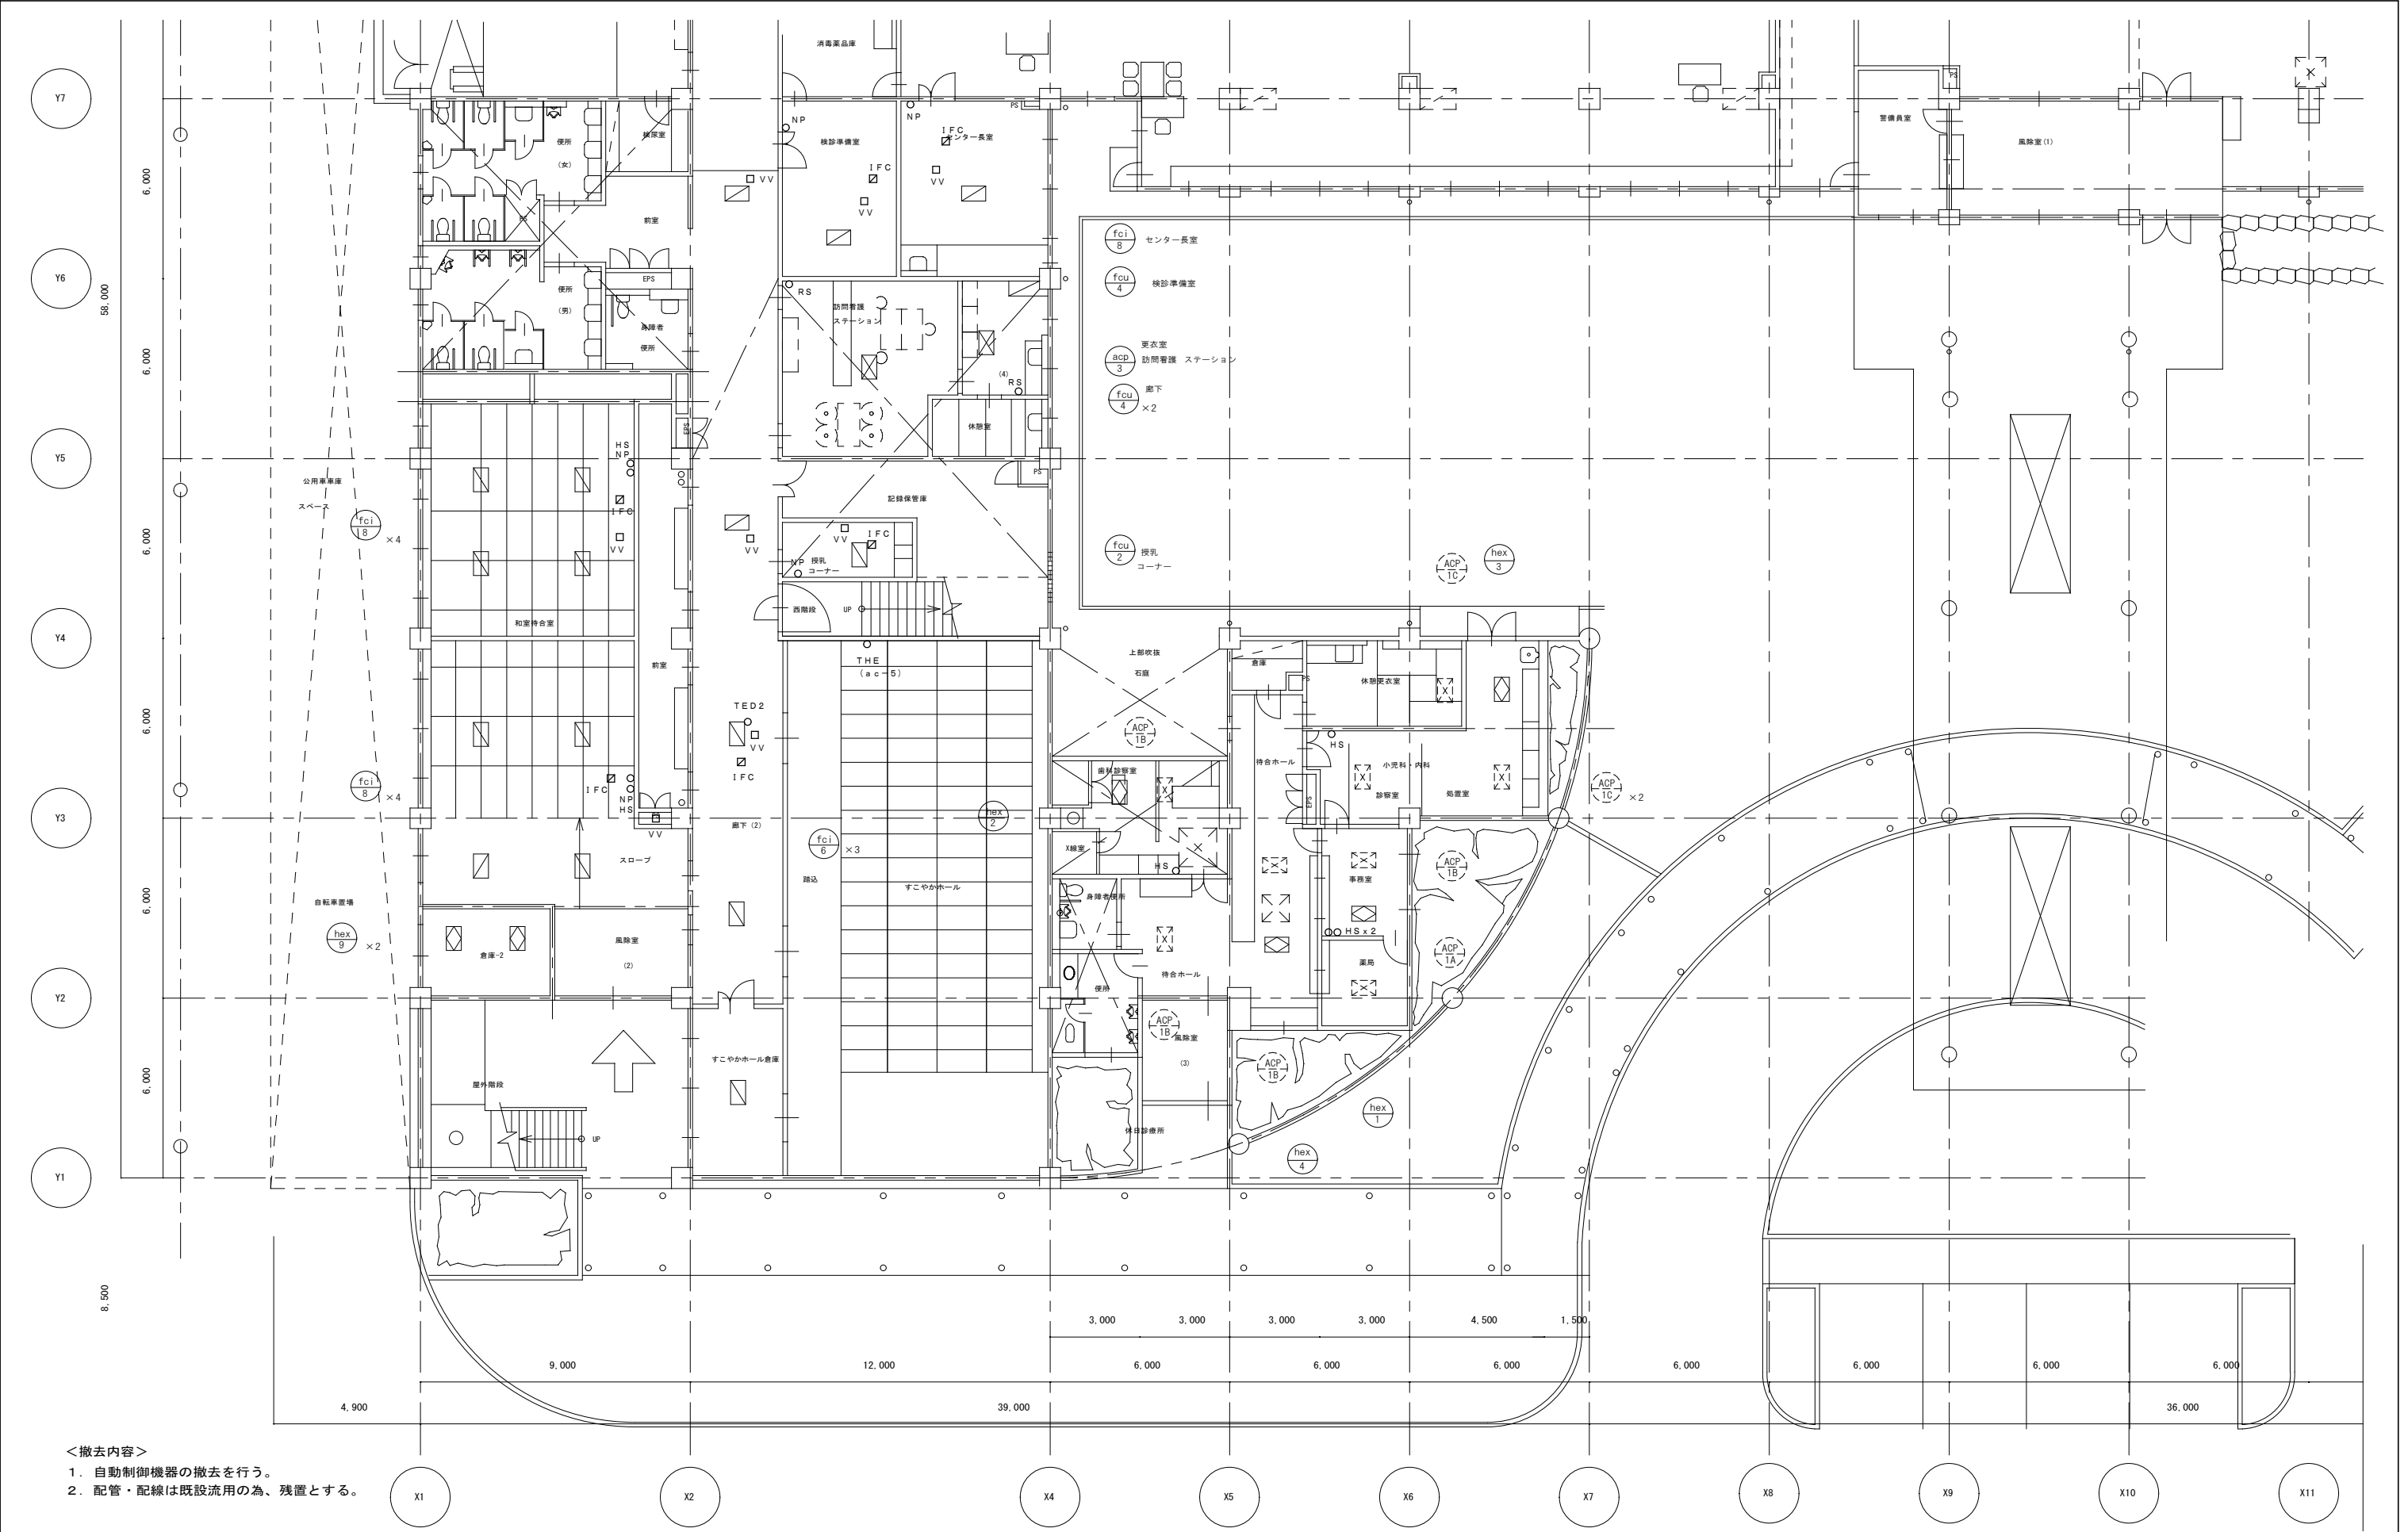


- <撤去内容>
- 1. 自動制御機器の撤去を行う。
 - 2. 配管・配線は既設流用の為、残置とする。

記 事		業務名称 サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託	工事名称 サンコスモ古賀空調設備改修工事	設計年月 令和6年
		業務名称 サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託	工事名称 サンコスモ古賀空調設備改修工事	設計年月 令和6年
		一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11755号 一級建築士（大臣）第262654号 橋 知克	図面名称 自動制御設備 1階平面図（1）（撤去）	縮尺 1：100
		株式会社 緑企画設計 福岡支店	図面番号 M-68	

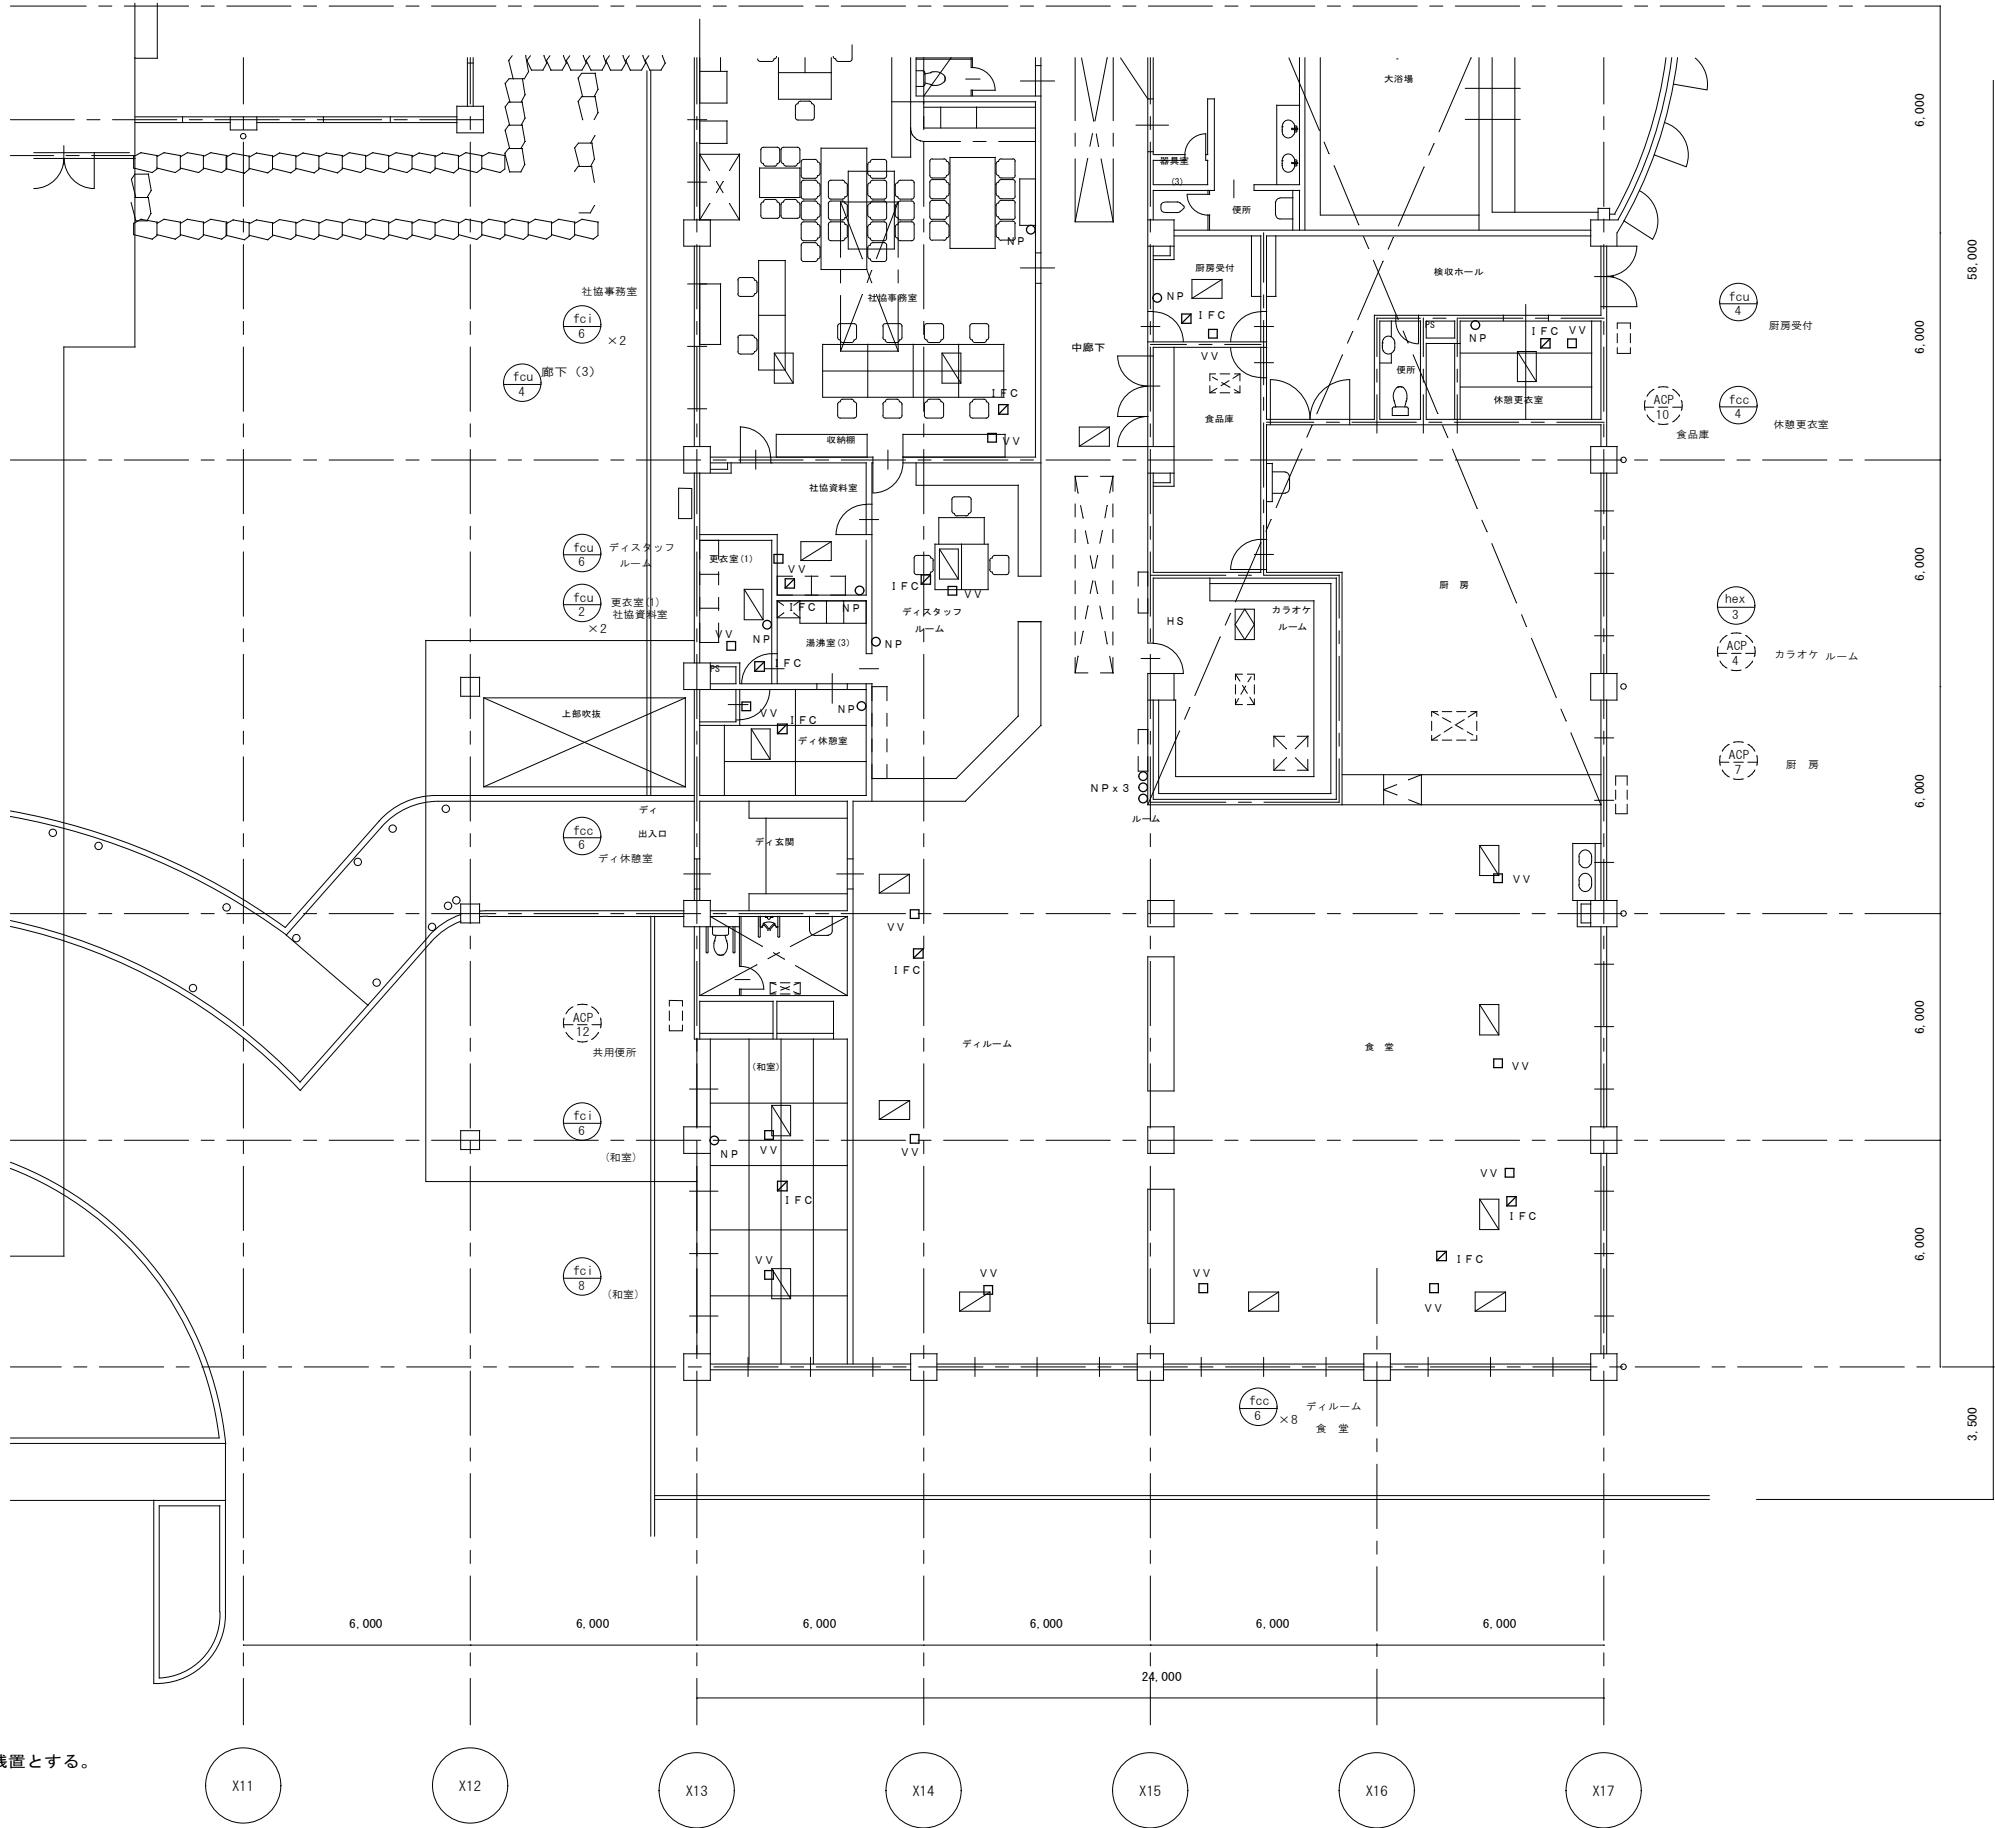

- <撤去内容>
1. 自動制御機器の撤去を行う。
 2. 配管・配線は既設流用の為、残置とする。

記 事		業務名称 サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託	工事名称 サンコスモ古賀空調設備改修工事	設計年月 令和6年
		株式会社 緯企図設計 福岡支店	図面名称 自動制御設備 1階平面図 (4) (撤去)	縮尺 1 : 100
		一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1・11765号 一級建築士 (大匠) 第262654号 橋 知克	図面番号 M-71	

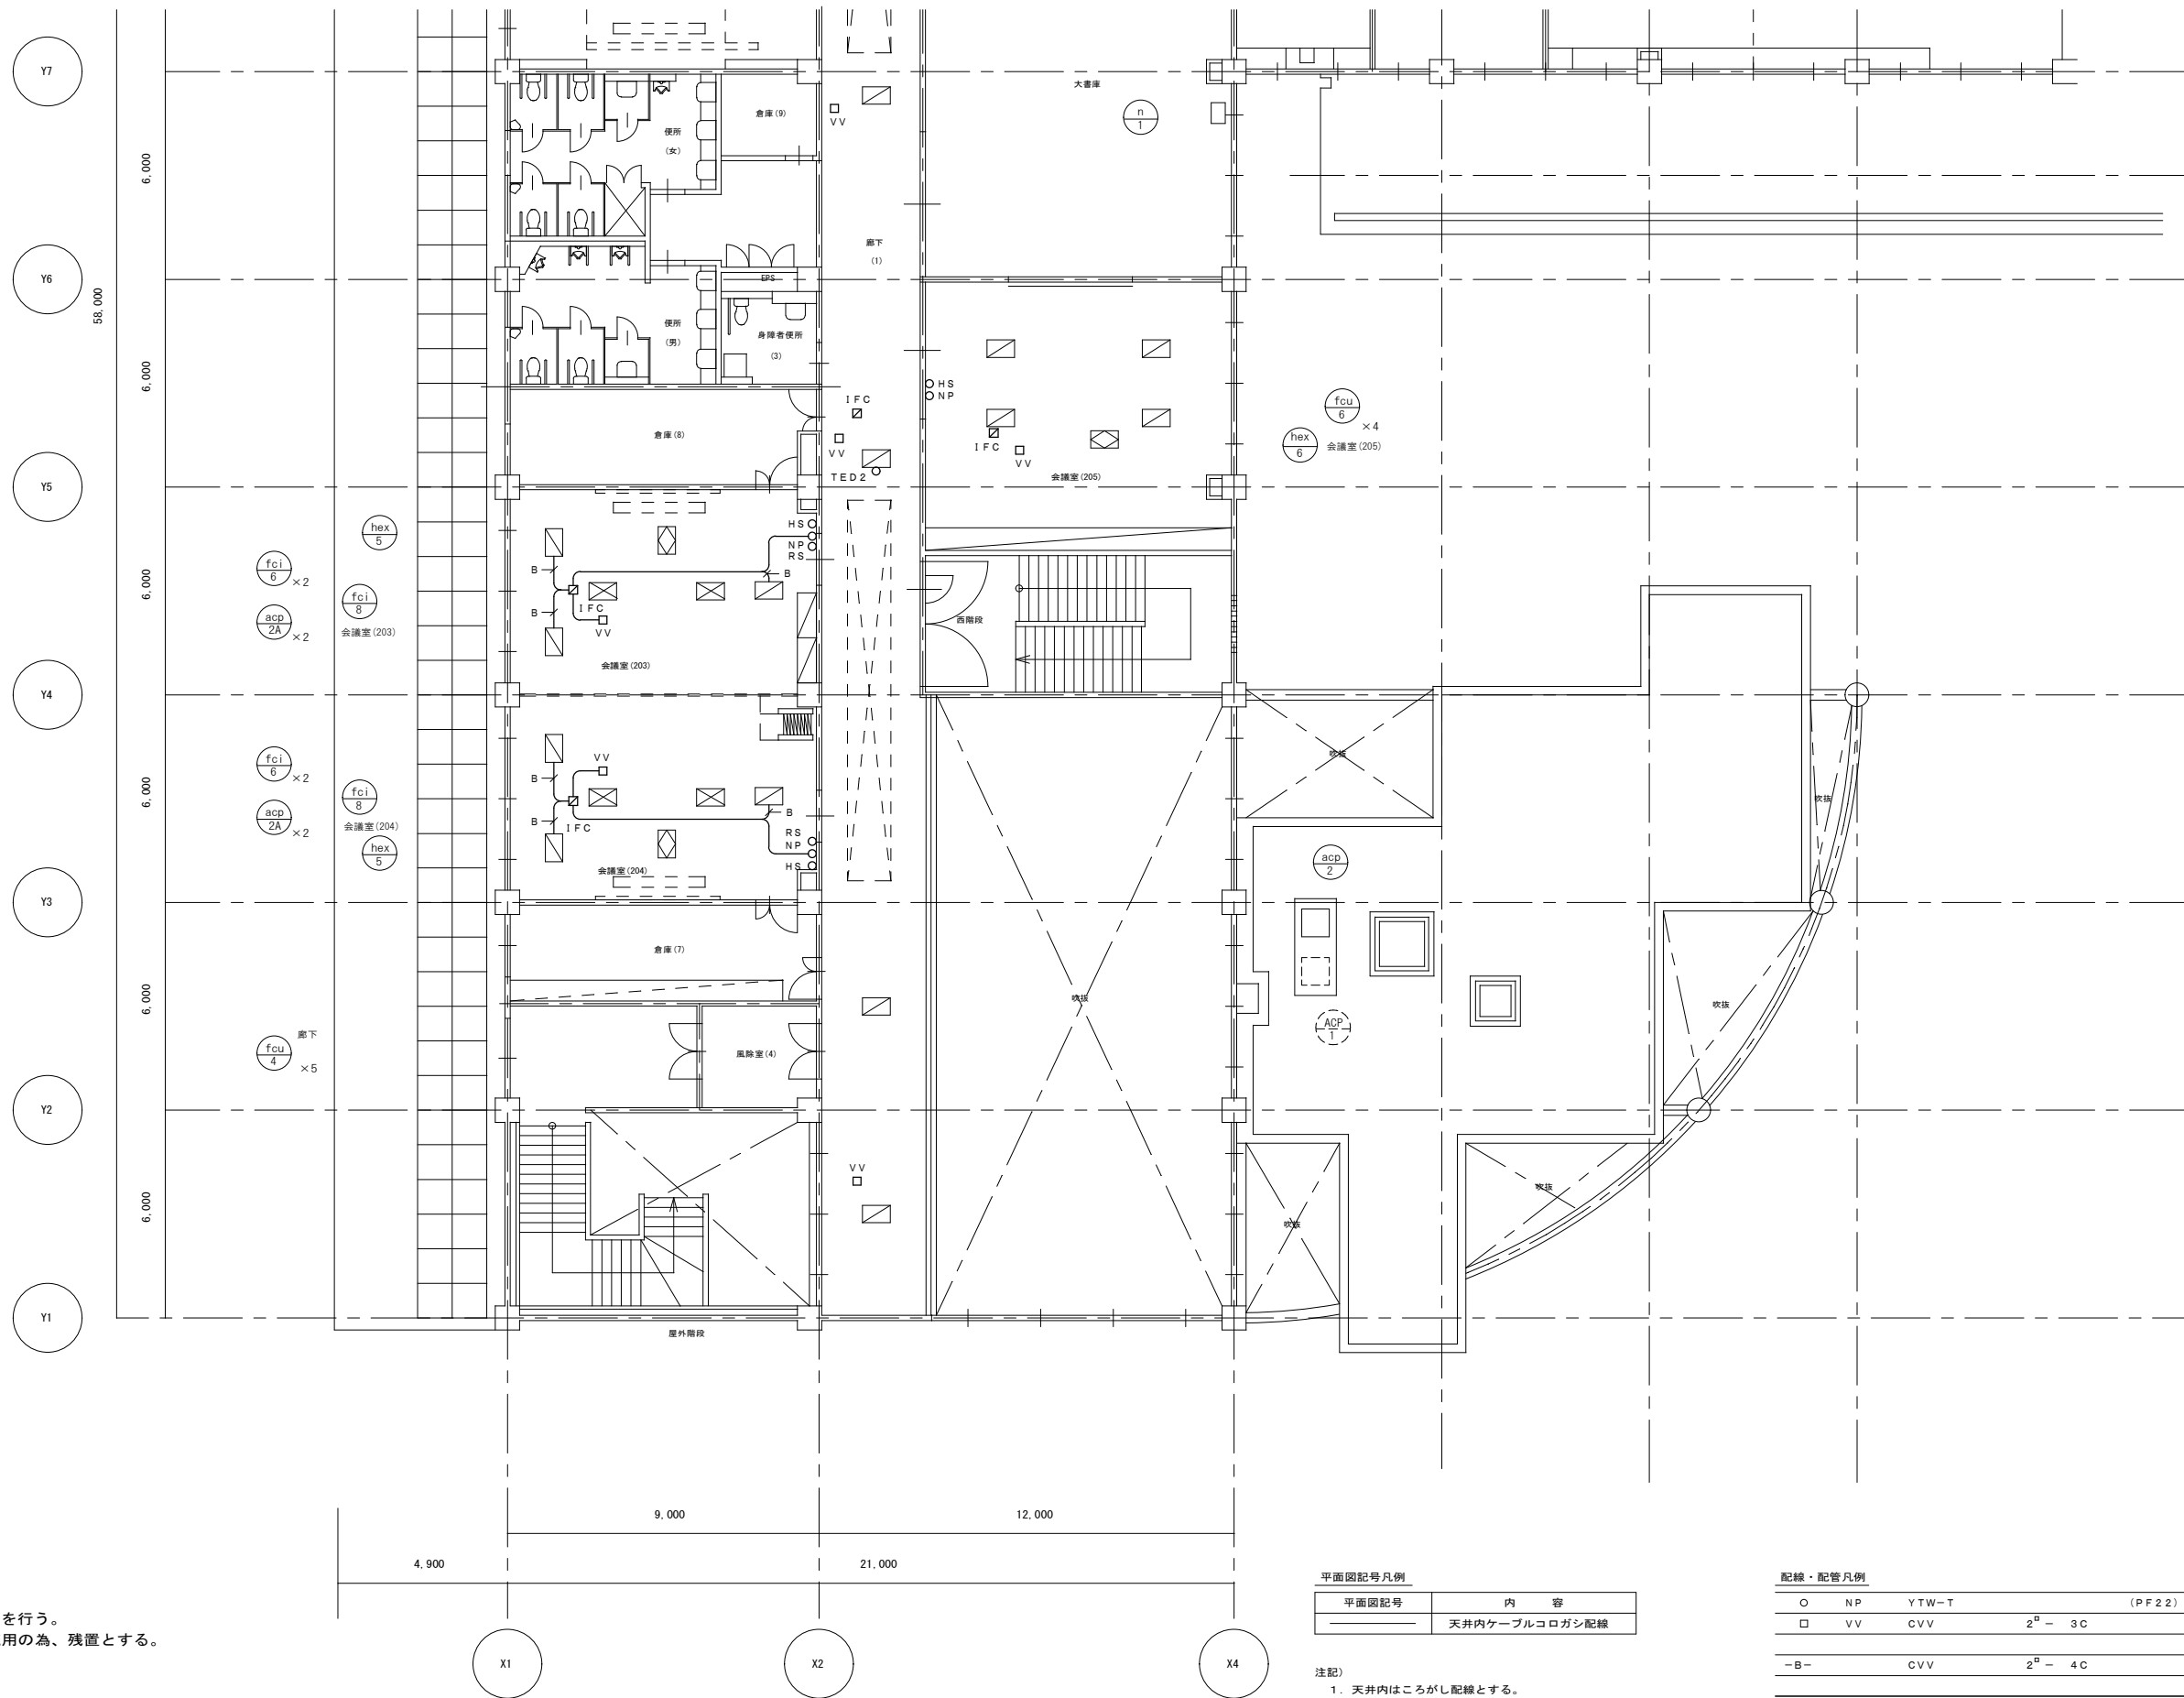


- <撤去内容>
1. 自動制御機器の撤去を行う。
 2. 配管・配線は既設流用の為、残置とする。

平面図記号凡例	
平面図記号	内 容
—	天井内ケーブルコログシ配線

- 注記)
1. 天井内はころがし配線とする。
 2. 壁内立下げの合成樹脂製可とう電線管 (PF管) は残置とする。

配線・配管凡例			
○	NP	YTW-T	(PF22)
□	VV	CVV	2 ^φ - 3C
—B—		CVV	2 ^φ - 4C

記 事		業務名称	サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託	工事名称	サンコスモ古賀空調設備改修工事		設計年月	令和6年
				図面名称	自動制御設備 2階平面図 (1) (撤去)	縮尺	1:100	図面番号
								M-72

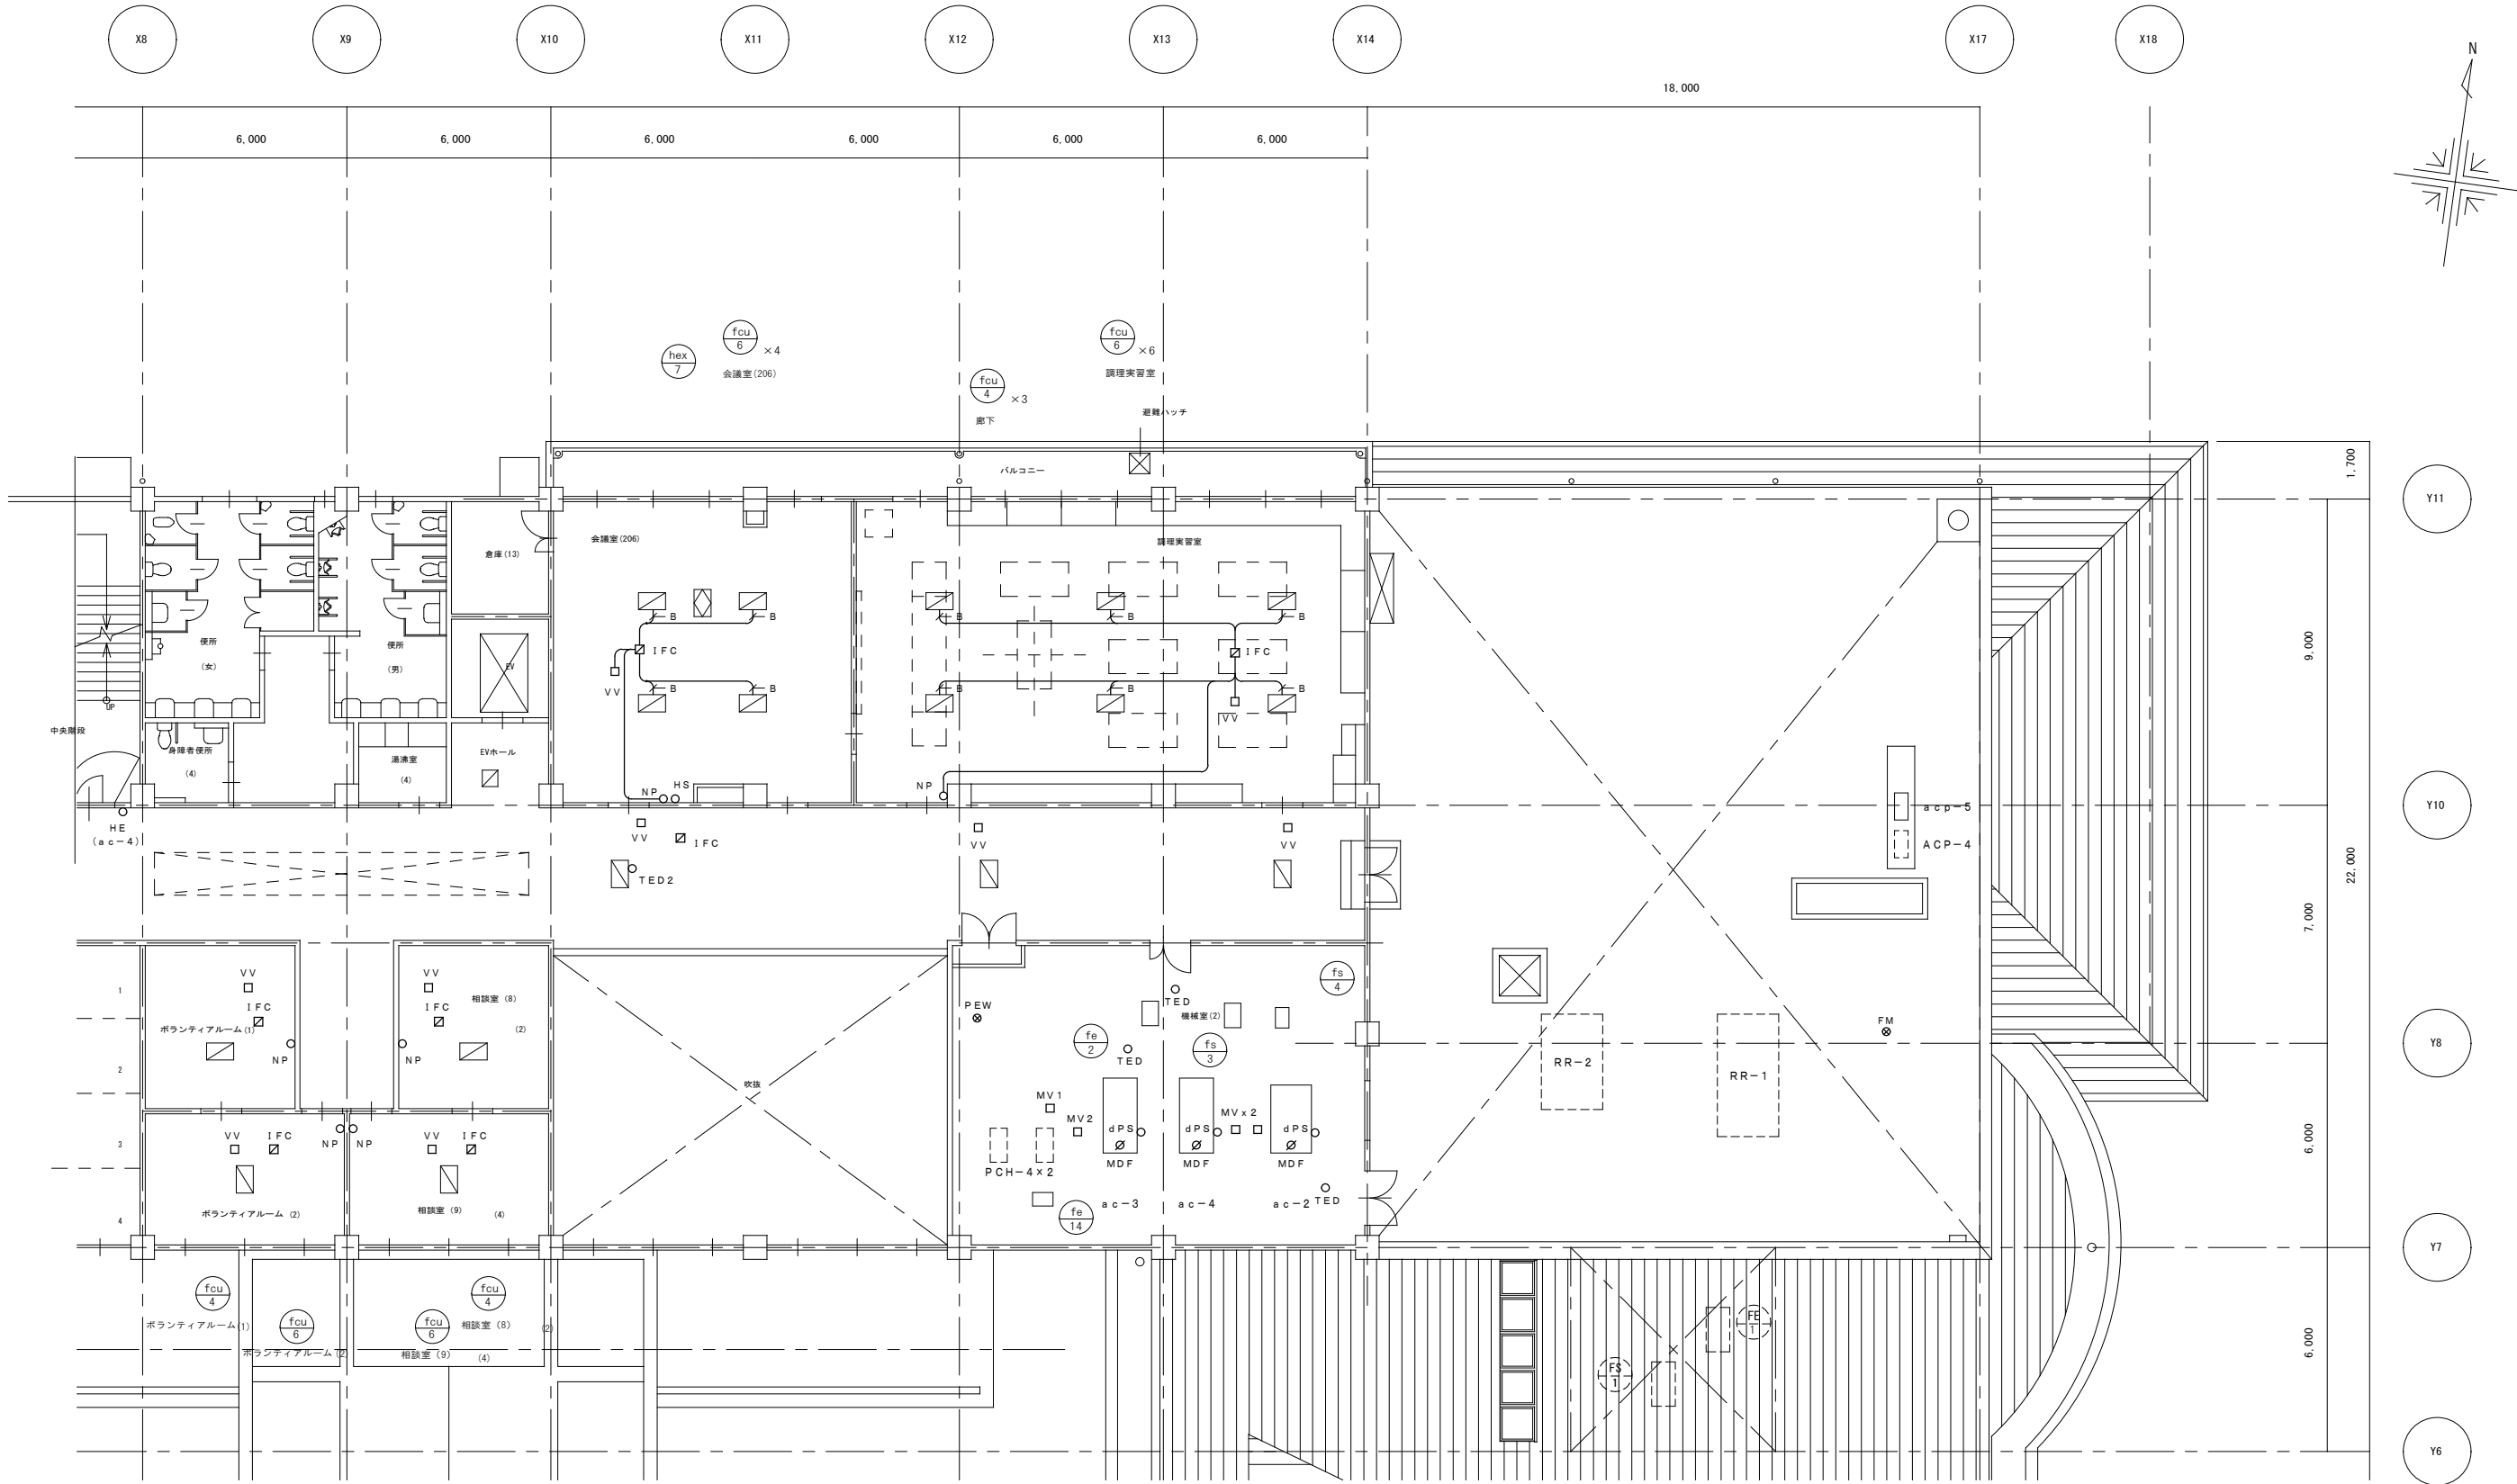

- ＜撤去内容＞
- 自動制御機器の撤去を行う。
 - 配管・配線は既設流用の為、残置とする。

平面図記号凡例

平面図記号	内 容
○	天井内ケーブルコログシ配線


注記

- 天井内はこがし配線とする。
- 壁内立下げの合成樹脂製可とう電線管（P F 管）は残置とする。

配線・配管凡例

○	NP	YTW-T	(PF22)
□	VV	CVV	2 ^φ - 3C
-B-		CVV	2 ^φ - 4C


記 事	業務名称 サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託				工事名称 サンコスモ古賀空調設備改修工事		設計年月 令和6年
	株式会社 緑企画設計 福岡支店 一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11755号 一級建築士（大臣）第262654号 橋 知克				図面名称 自動制御設備 2階平面図（3）（撤去）	縮尺 1：100	図面番号 M-74

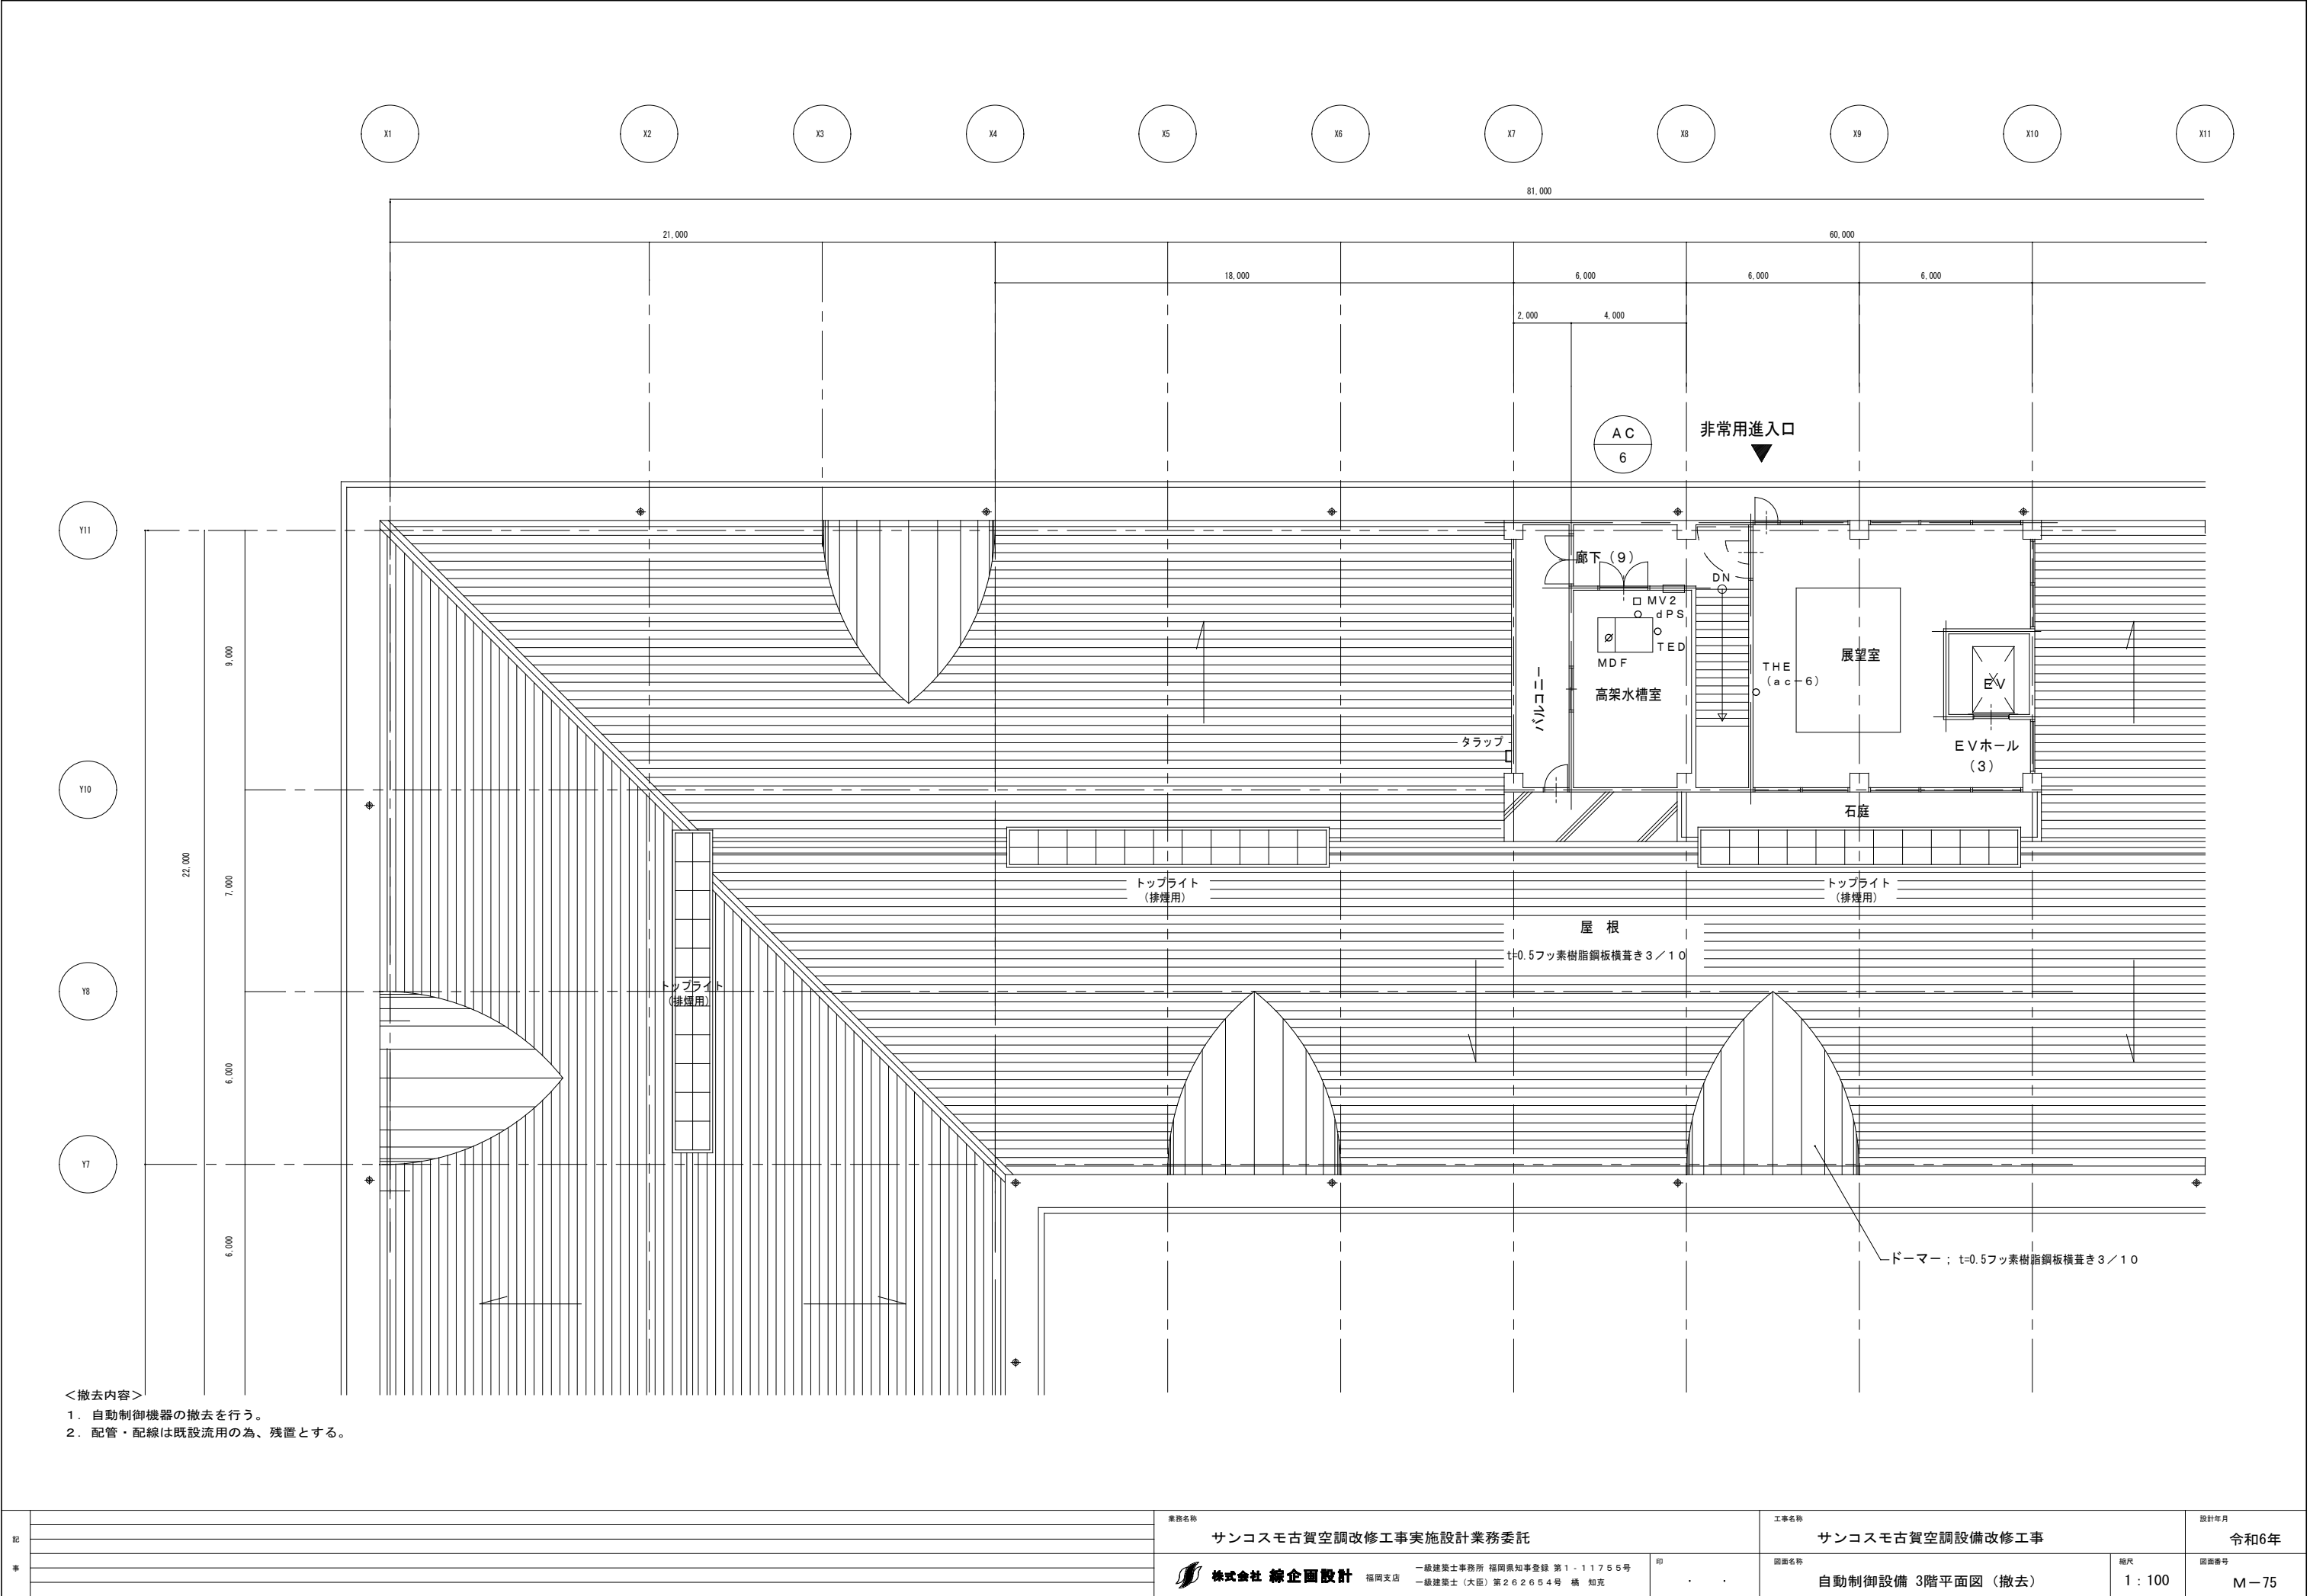

記 事					業務名称		工事名称			設計年月	
					サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託		サンコスモ古賀空調設備改修工事			令和6年	
					 株式会社 緑企図設計 福岡支店	一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11755号 一級建築士 (大臣) 第262654号 橋 知克	印 ・	図面名称	縮尺	図面番号	
					自動制御設備 3階平面図 (撤去)			1 : 100	M-75		




記 事		業務名称	工事名称		設計年月
		サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託	サンコスモ古賀空調設備改修工事		令和6年
		 株式会社 線企画設計 福岡支店 一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11755号 一級建築士（大臣）第262654号 構 知克	印 ・	図面名称 1階スプリンクラー設備平面図	縮尺 1/200 図面番号 M-7 6

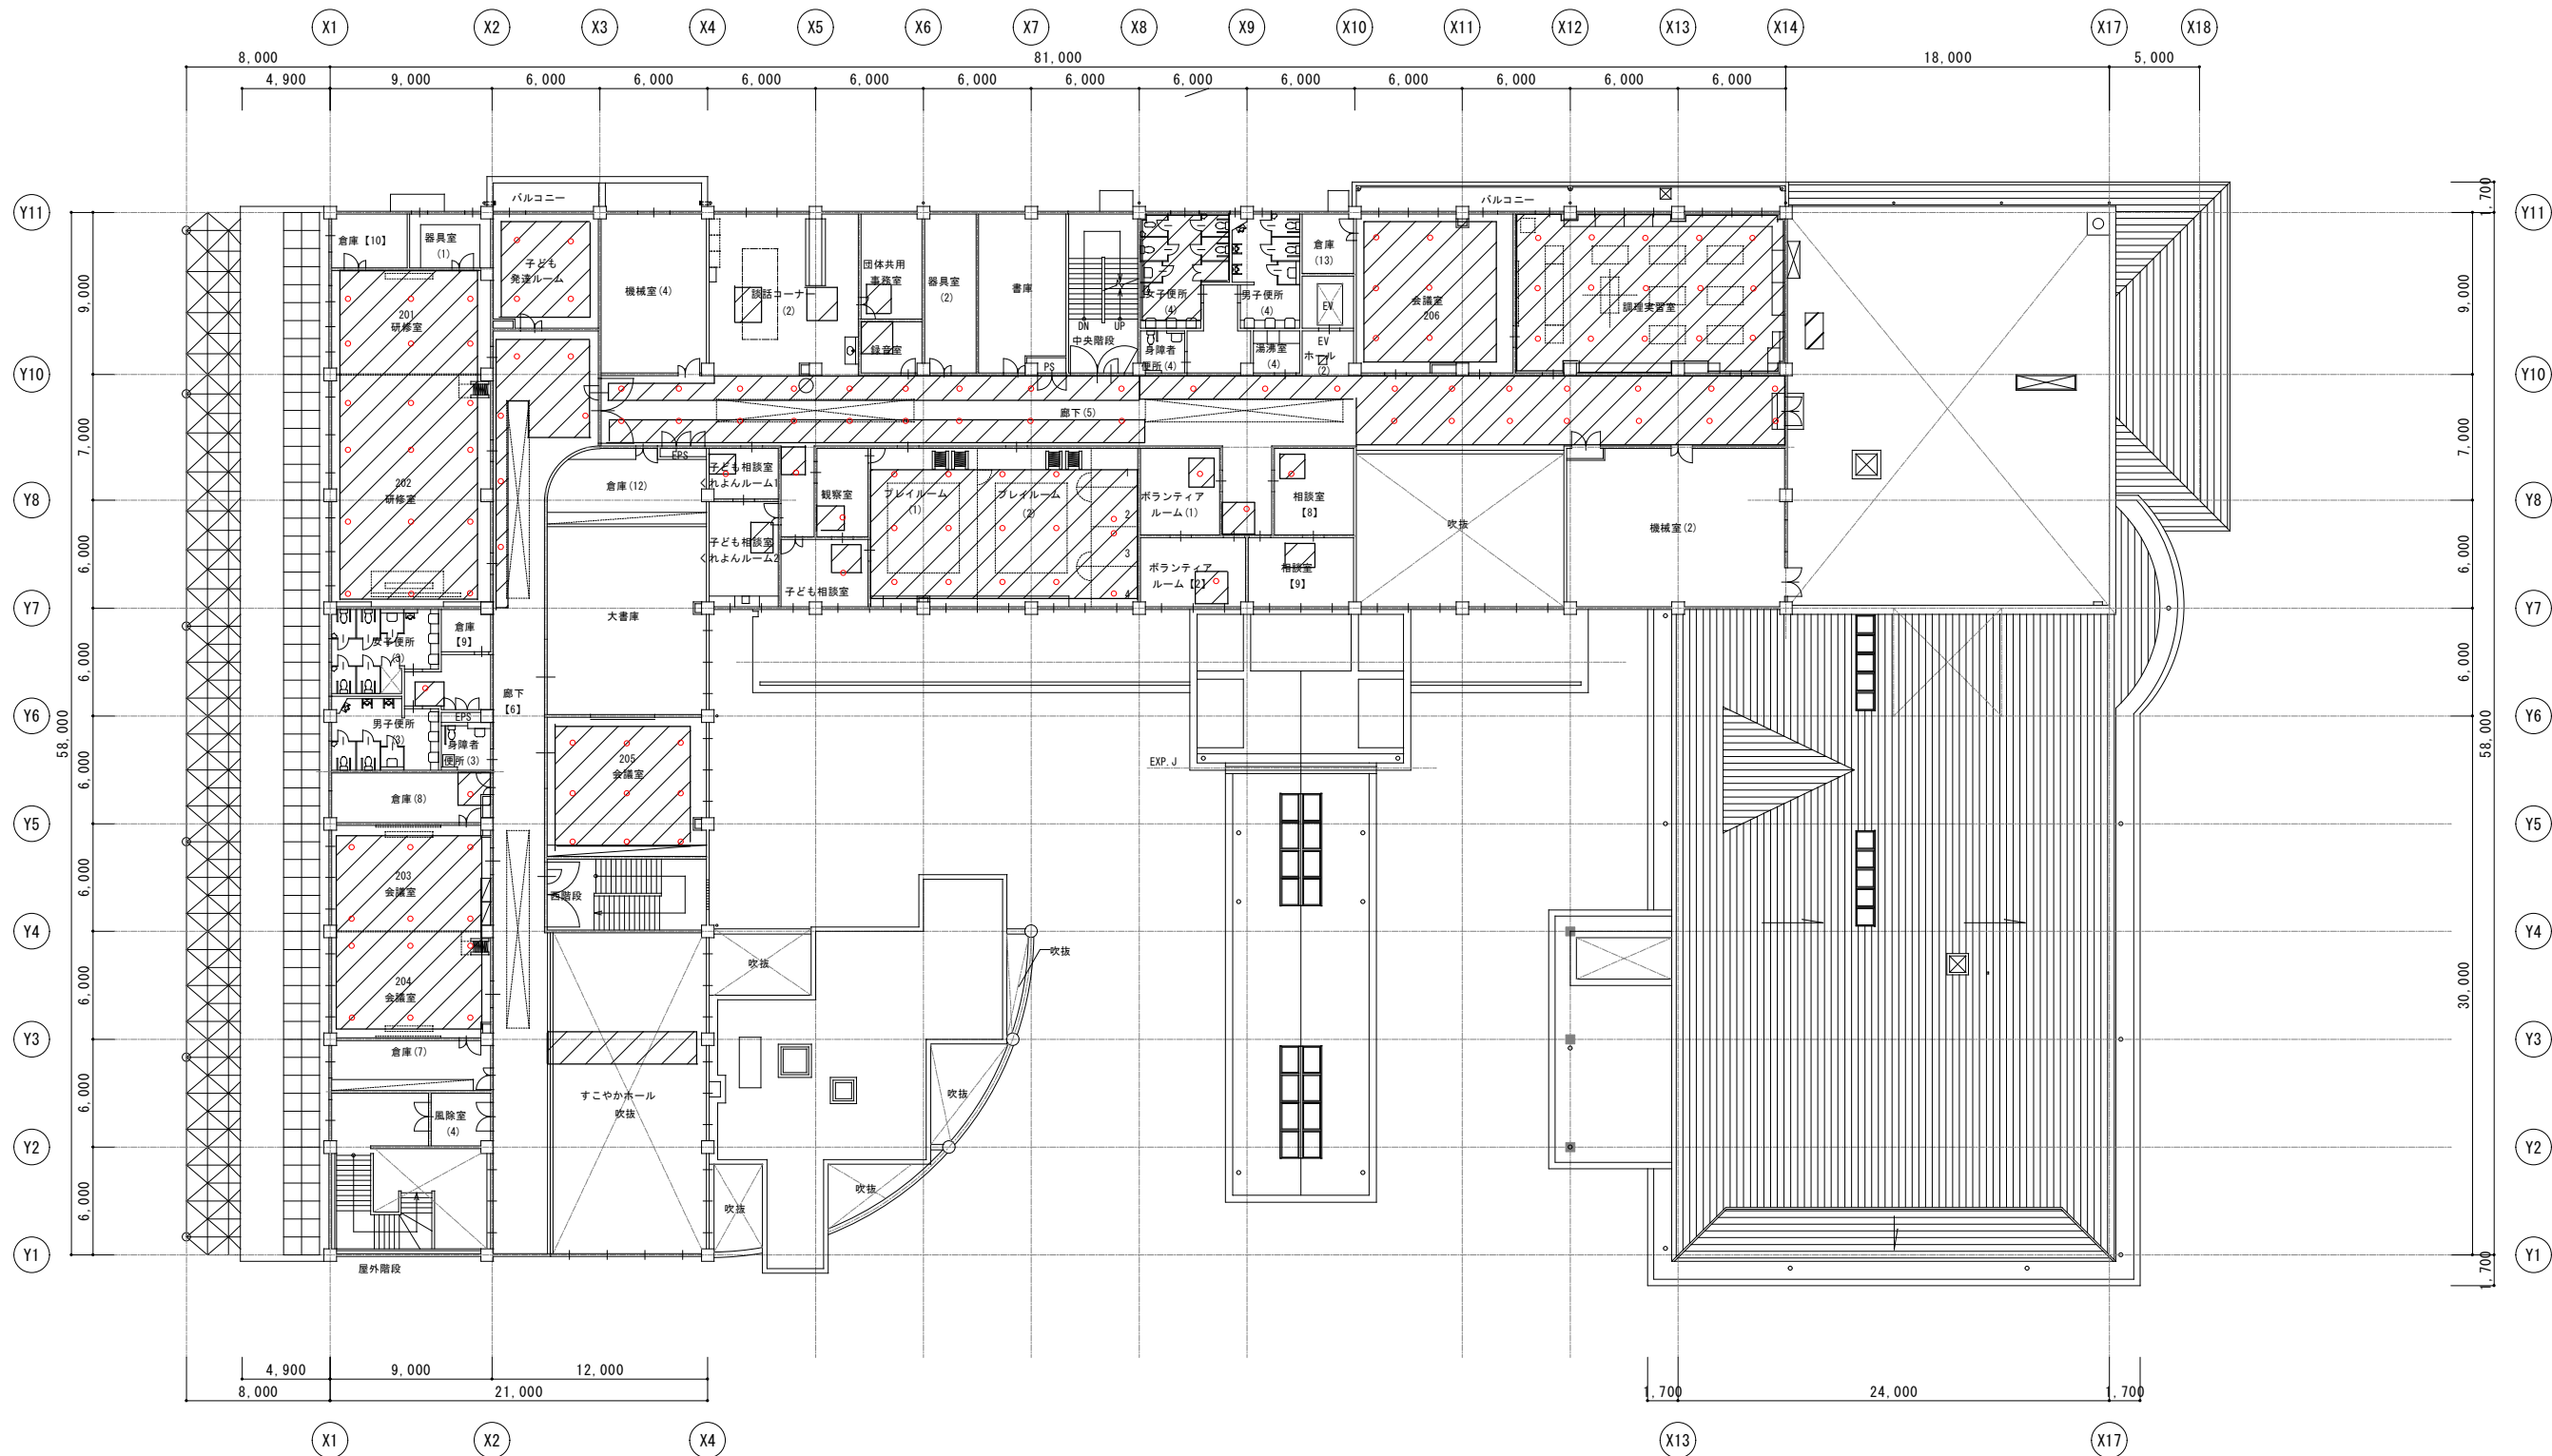

2階・小屋裏平面図
A1 : S=1/200 A3 : S=1/400

記 事			業務名称		工事名称		設計年月		
			サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託		サンコスモ古賀空調改修工事		令和6年		
			 株式会社 総企画設計 福岡支店 一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11755号 一級建築士(大臣) 第262654号 橋 知克		印	図面名称		縮尺	図面番号
					・	2階・小屋裏平面図		1/200	M-77

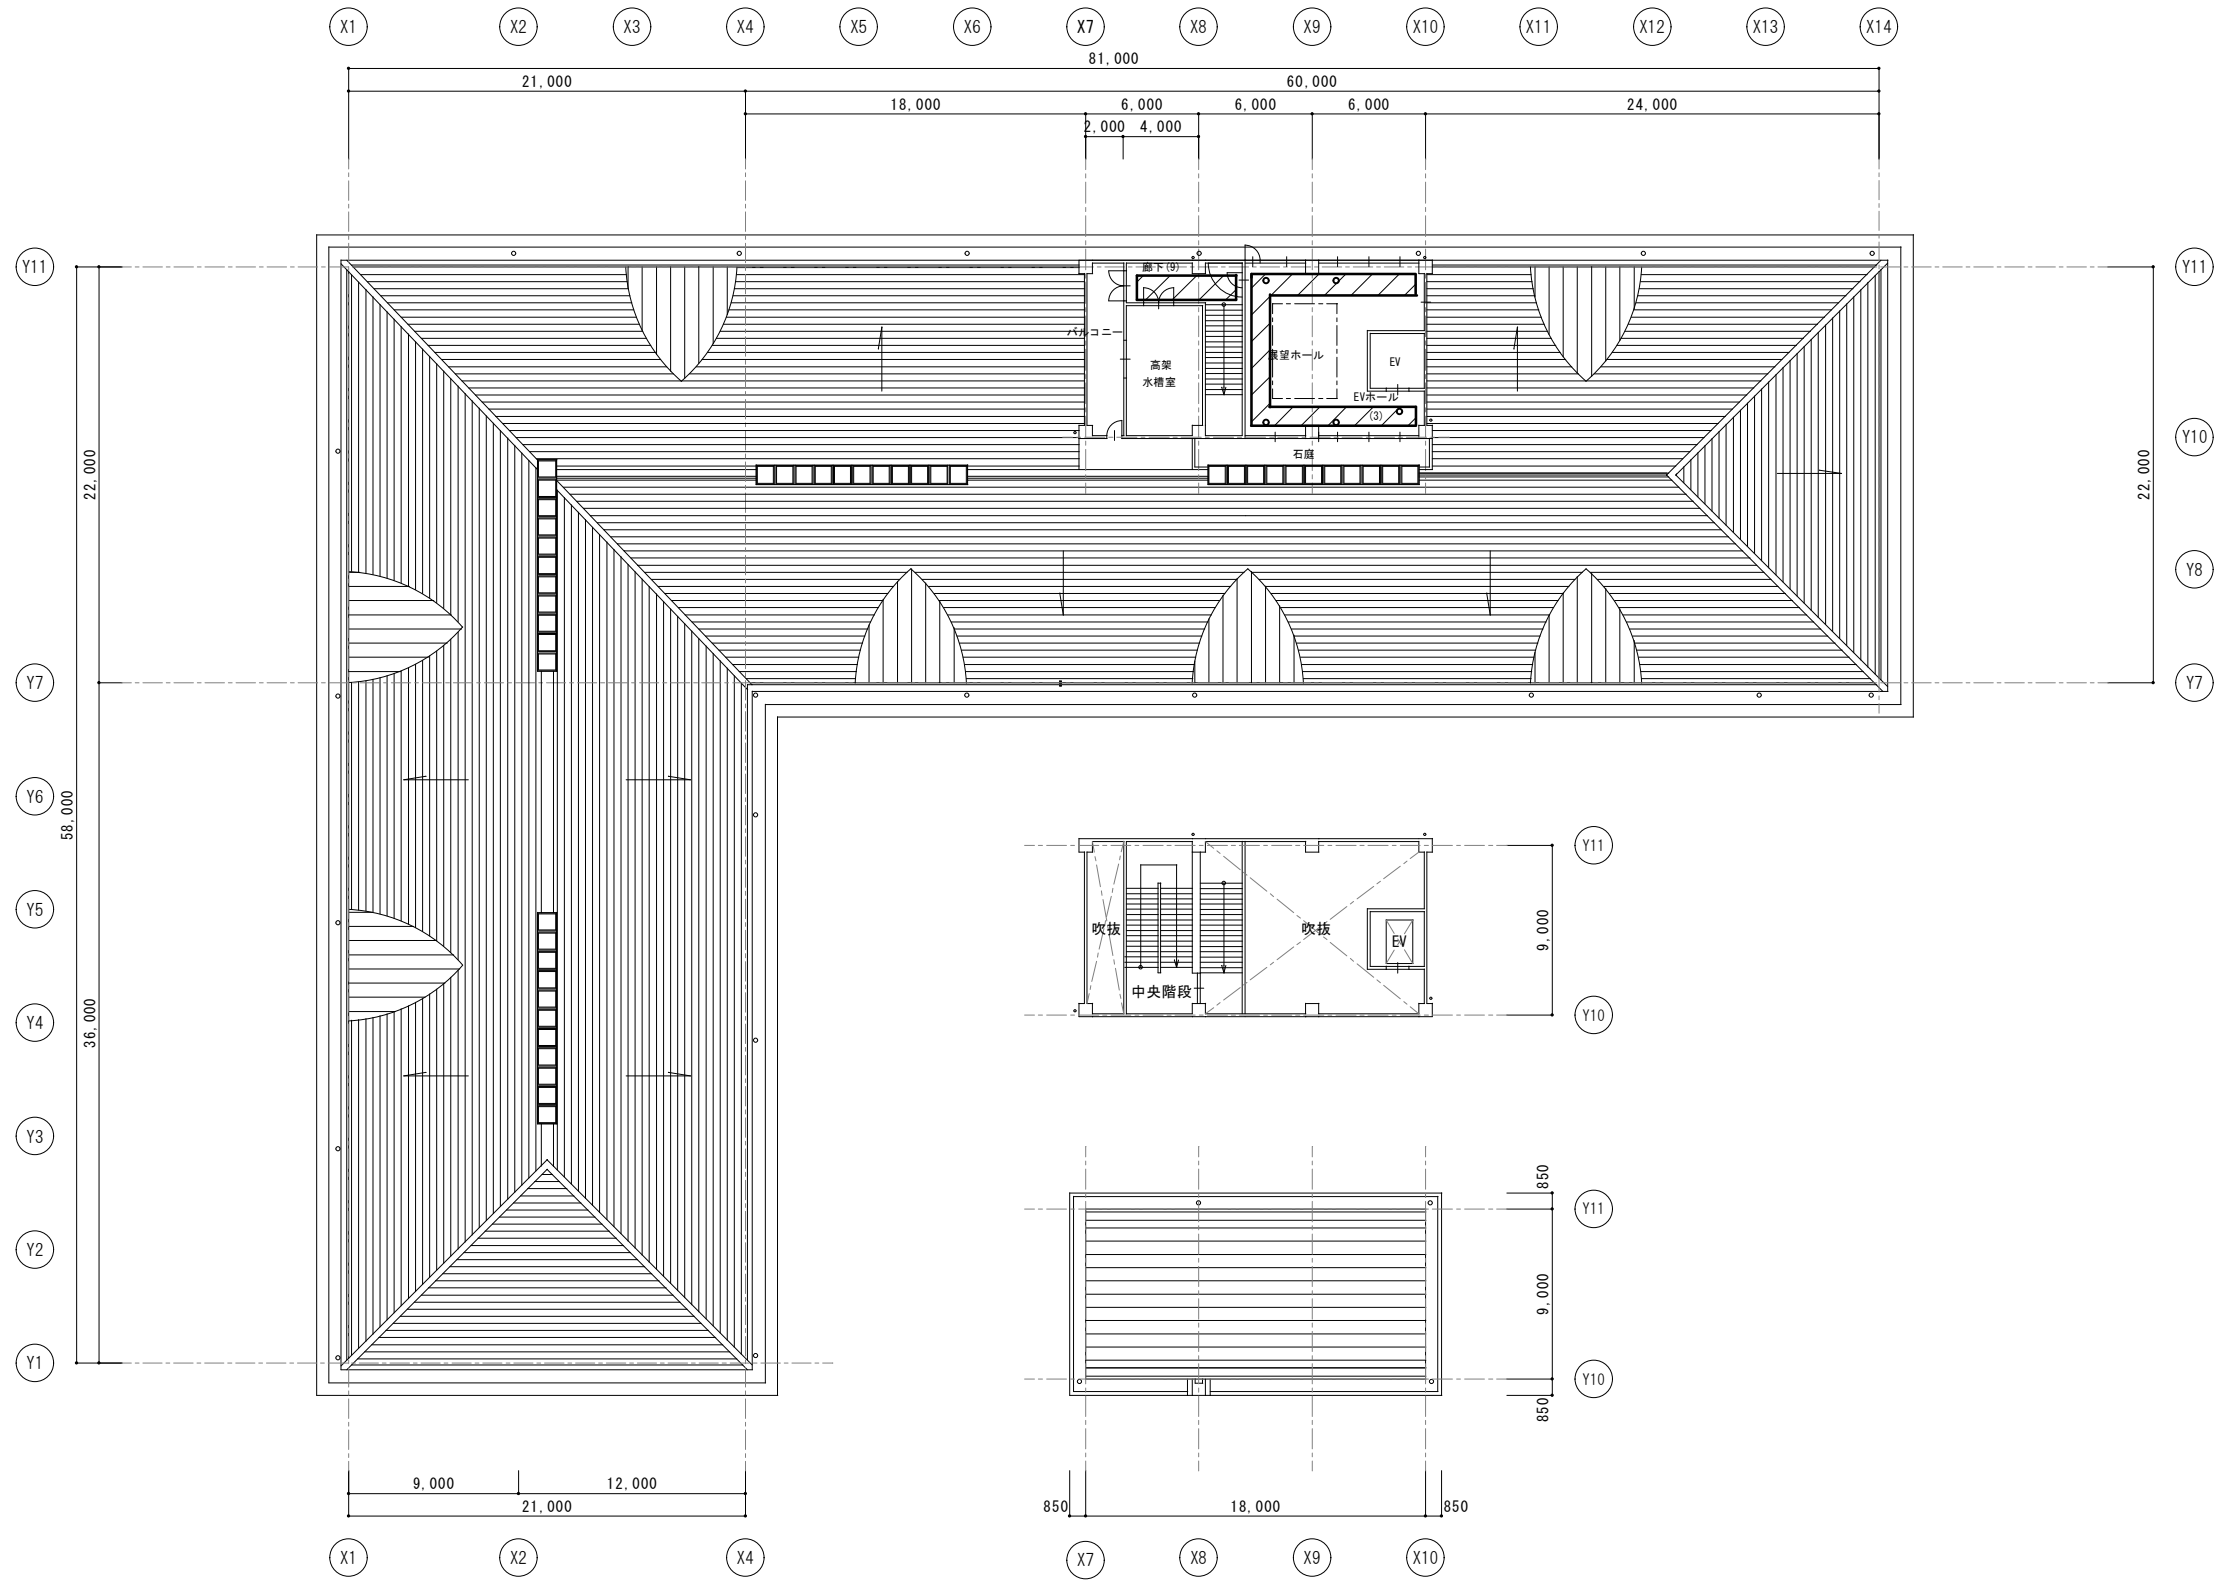

中 3 ・ 3 階平面図
A1 : S=1/200 A3 : S=1/400

記 事		業務名称 サンコスモ古賀空調改修工事実施設計業務委託	印 .	工事名称 サンコスモ古賀空調設備改修工事	図面名称 スプリンクラー設備 3 階平面図	縮尺 1/200	設計年月 令和 6 年	図面番号 M-78
		株式会社 緑企画設計 福岡支店	一級建築士事務所 福岡県知事登録 第 1 - 11755 号 一級建築士 (大臣) 第 262654 号 横 知克					